

ENTE  
Regione Veneto  
Provincia di Vicenza  
**COMUNE DI VALBRENTA**



OGGETTO

## PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.)

CONTENUTO

### QUADRI ELETTRICI ED ELENCO PUNTI LUCE

DATA

GIUGNO 2021


REVISIONE

REV.00

SCALA

/

PROGETTISTI



C

**Boso + Partners**  
architecture & engineering

Via Giuseppe Garibaldi 18  
38054 Primiero San Martino di Castrozza  
Tel. 0439 763976  
e-mail: [info@bosoandpartners.it](mailto:info@bosoandpartners.it)

LOCALITÀ CISMONE DEL GRAPPA

## Quadro Elettrico: Q101 - Via Correggio

101



|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q101                                                                                                                       |
| Descrizione         | Via Correggio                                                                                                              |
| POD                 | 351 500 336                                                                                                                |
| Potenza (kW)        | 18,7                                                                                                                       |
| Tipo di regolazione | Spegnimento alternato dopo mezzanotte                                                                                      |
| Tasso di riduzione  | 15%                                                                                                                        |
| Ore/anno            | 4200                                                                                                                       |
| Data Installazione  | 14,5                                                                                                                       |
| Stato               | Protezione involucro conforme, chiusura danneggiata, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                   | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|-----------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q101_PL001 | Via Correggio         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL002 | Via Correggio         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL003 | Via Correggio         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL004 | Via Correggio         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL005 | Via Correggio         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL006 | Via Correggio         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL007 | Via Correggio         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL008 | Via IV Novembre       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL009 | Via IV Novembre       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL010 | Via IV Novembre       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL011 | Via IV Novembre       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL012 | Via IV Novembre       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL013 | Via IV Novembre       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL014 | Via IV Novembre       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL015 | Piazza I Maggio       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL016 | Piazza I Maggio       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL017 | Piazza I Maggio       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL018 | Piazza I Maggio       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL019 | Piazza I Maggio       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL020 | Piazza I Maggio       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL021 | Via Donazzolo         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL022 | Via Donazzolo         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL023 | Via Donazzolo         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL024 | Via Donazzolo         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL025 | Via Donazzolo         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL026 | Via Donazzolo         | cs C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL027 | Via Donazzolo         | cs B01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL028 | Via Donazzolo         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL029 | Via Callicello        | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL030 | Via Callicello        | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL031 | Vicolo Rocchetta      | cs C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL032 | Vicolo Rocchetta      | cs C05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL033 | Vicolo Rocchetta      | cs C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL034 | Via Todesco           | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL035 | Via Todesco           | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL036 | Via Todesco           | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL037 | Via Todesco           | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL038 | Cortile Monte Pertica | cs A01 | 1   | ALO    | 70      |
| Q101_PL039 | Cortile Monte Pertica | cs A01 | 1   | ALO    | 70      |
| Q101_PL040 | Cortile Monte Pertica | cs C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL041 | Cortile Monte Pertica | cs C07 | 1   | FLU    | 20      |
| Q101_PL042 | Cortile Monte Pertica | cs C07 | 1   | FLU    | 20      |
| Q101_PL043 | Cortile Monte Pertica | cs A01 | 1   | ALO    | 70      |
| Q101_PL044 | Via Furioso           | cs C07 | 1   | FLU    | 20      |
| Q101_PL045 | Via Furioso           | cs A01 | 1   | ALO    | 70      |
| Q101_PL046 | Via Furioso           | cs A01 | 1   | ALO    | 70      |
| Q101_PL047 | Via Furioso           | cs C07 | 1   | FLU    | 20      |
| Q101_PL048 | Via Furioso           | cs C08 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL049 | Via Furioso           | cs C05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL050 | Via Furioso           | cs C05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL051 | Via Furioso           | cs C07 | 1   | FLU    | 20      |
| Q101_PL052 | Via Furioso           | cs C07 | 1   | FLU    | 20      |
| Q101_PL053 | Via Furioso           | cs A01 | 1   | ALO    | 70      |
| Q101_PL054 | Via Furioso           | cs A01 | 1   | ALO    | 70      |
| Q101_PL055 | Via Furioso           | cs C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL056 | Viale Monte Grappa    | cs E01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL057 | Viale Monte Grappa    | cs E01 | 1   | SAP    | 100     |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                       | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|---------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q101_PL058 | Viale Monte Grappa        | cs E01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL059 | Viale Monte Grappa        | cs E01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL060 | Via IV Novembre laterale  | cs B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL061 | Via IV Novembre laterale  | cs A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL062 | Via Battisti              | cs C10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL063 | Via Battisti              | cs C10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL064 | Via Battisti              | cs C10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL065 | Via Battisti              | cs C10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL066 | Via Fiorese               | cs C10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL067 | Via Fiorese               | cs C10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL068 | Via Fiorese               | cs C10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL069 | Via De Gerard             | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL070 | Via De Gerard             | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL071 | Via De Gerard             | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL072 | Via De Gerard             | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL073 | Via De Gerard             | cs C03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL074 | Via De Gerard             | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL075 | Vicolo Valcesilla         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL076 | Vicolo Valcesilla         | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL077 | Via V. Veneto laterale 1  | cs A03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL078 | Via V. Veneto laterale 1  | cs A03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL079 | Via V. Veneto laterale 1  | cs A03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL080 | Via V. Veneto laterale 2  | cs A04 | 1   | MBF    | 125     |
| Q101_PL081 | Via V. Veneto laterale 2  | cs A04 | 1   | MBF    | 125     |
| Q101_PL082 | Via St. Laurent en Royans | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL083 | Via St. Laurent en Royans | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL084 | Via St. Laurent en Royans | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL085 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL086 | Via V. Veneto             | cs B04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL087 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL088 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL089 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL090 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL091 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL092 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL093 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL094 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL095 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL096 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL097 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL098 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL099 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL100 | Via V. Veneto laterale 3  | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL101 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL102 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL103 | Via V. Veneto             | cs A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL104 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL105 | Via V. Veneto             | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL106 | Via Roma                  | cs A06 | 2   | LED    | 50      |
| Q101_PL107 | Via Roma                  | cs A06 | 2   | LED    | 50      |
| Q101_PL108 | Via Roma                  | cs A06 | 2   | LED    | 50      |
| Q101_PL109 | Via Roma                  | cs A06 | 2   | LED    | 50      |
| Q101_PL110 | Via Roma                  | cs A06 | 2   | LED    | 50      |
| Q101_PL111 | Via Roma                  | cs A06 | 2   | LED    | 50      |
| Q101_PL112 | Via Roma                  | cs A06 | 2   | LED    | 50      |
| Q101_PL113 | Via Roma                  | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL114 | Via Roma                  | cs B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q101_PL115 | Piazza I Maggio           | cs D01 | 18  | LED    | 11      |
| Q101_PL116 | Piazza I Maggio           | cs D02 | 12  | LED    | 11      |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA            | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)   |
|------------|----------------|--------|-----|--------|-----------|
| Q101_PL117 | Campi sportivi | cs A33 | 3   | JM     | 400       |
| Q101_PL118 | Campi sportivi | cs A30 | 2   | JM     | 400       |
| Q101_PL119 | Campi sportivi | cs A28 | 2   | JM     | 400       |
| Q101_PL120 | Campi sportivi | cs A30 | 2   | JM     | 400       |
| Q101_PL121 | Campi sportivi | cs A30 | 2   | JM     | 400       |
| Q101_PL122 | Campi sportivi | cs A30 | 2   | JM     | 400       |
|            |                | Totale | 164 |        | 16.290,00 |

## Quadro Elettrico: Q102 - Via Latifondi

102



|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q102                                                         |
| Descrizione         | Via Latifondi                                                |
| POD                 |                                                              |
| Potenza (kW)        | 5,7                                                          |
| Tipo di regolazione | Spegnimento alternato dopo mezzanotte                        |
| Tasso di riduzione  | 10%                                                          |
| Ore/anno            | 4200                                                         |
| Data Installazione  |                                                              |
| Stato               | Protezione involucro conforme, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                          | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q102_PL001 | Via Latifondi laterale 1     | cs A04 | 1   | MBF    | 125      |
| Q102_PL002 | Via Latifondi laterale 1     | cs A04 | 1   | MBF    | 125      |
| Q102_PL003 | Sottopassaggio Via Latifondi | cs D04 | 1   | FLU    | 36       |
| Q102_PL004 | Sottopassaggio Via Latifondi | cs D04 | 1   | FLU    | 36       |
| Q102_PL005 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL006 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL007 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL008 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL009 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL010 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL011 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL012 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL013 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL014 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL015 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL016 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL017 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL018 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL019 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL020 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL021 | Via Latifondi                | cs B05 | 1   | MBF    | 125      |
| Q102_PL022 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL023 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL024 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL025 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL026 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL027 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL028 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL029 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL030 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL031 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL032 | Via Latifondi                | cs A09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL033 | Sottopassaggio Via Friola    | cs D04 | 1   | FLU    | 36       |
| Q102_PL034 | Sottopassaggio Via Friola    | cs D04 | 1   | FLU    | 36       |
| Q102_PL035 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL036 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL037 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL038 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL039 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL040 | Via Latifondi                | cs A09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL041 | Via Latifondi                | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL042 | Via Friola                   | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL043 | Via Friola                   | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL044 | Via Friola                   | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL045 | Via Friola                   | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q102_PL046 | Via Friola                   | cs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                              |        | 46  |        | 4.419,00 |

## Quadro Elettrico: Q103 - Via Goccia

103



|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q103                                                                                                                       |
| Descrizione         | Via Goccia                                                                                                                 |
| POD                 |                                                                                                                            |
| Potenza (kW)        | 7,2                                                                                                                        |
| Tipo di regolazione | Spegnimento alternato dopo mezzanotte                                                                                      |
| Tasso di riduzione  | 15%                                                                                                                        |
| Ore/anno            | 4200                                                                                                                       |
| Data Installazione  |                                                                                                                            |
| Stato               | Protezione involucro conforme, chiusura danneggiata, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                            | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|--------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q103_PL001 | Piazzale del Popolo            | cs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL002 | Piazzale del Popolo            | cs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL003 | Piazzale del Popolo            | cs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL004 | Piazzale del Popolo            | cs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL005 | Piazza Marconi                 | cs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q103_PL006 | Piazza Marconi                 | cs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q103_PL007 | Piazza Marconi                 | cs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q103_PL008 | Via Don Caron                  | cs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q103_PL009 | Via Roma                       | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL010 | Via Roma                       | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL011 | Via Roma                       | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL012 | Via Roma                       | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL013 | Via Roma                       | cs B06 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL014 | Via Roma                       | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL015 | Via Roma                       | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL016 | Via Roma                       | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL017 | Via Giarre di Sicilia          | cs B07 | 2   | SAP    | 100      |
| Q103_PL018 | Via Giarre di Sicilia          | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL019 | Via Giarre di Sicilia          | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL020 | Via Giarre di Sicilia          | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL021 | Via Giarre di Sicilia          | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL022 | Via Giarre di Sicilia          | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL023 | Via Giarre di Sicilia          | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL024 | Via Giarre di Sicilia incrocio | cs B07 | 2   | SAP    | 100      |
| Q103_PL025 | Via Giarre di Sicilia incrocio | cs A10 | 2   | SAP    | 100      |
| Q103_PL026 | Via Giarre di Sicilia incrocio | cs A11 | 3   | SAP    | 100      |
| Q103_PL027 | Via Giarre di Sicilia incrocio | cs A12 | 2   | SAP    | 100      |
| Q103_PL028 | Via Giarre di Sicilia          | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL029 | Via Giarre di Sicilia          | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL030 | Via Giarre di Sicilia          | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL031 | Via Giarre di Sicilia          | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL032 | Via Giarre di Sicilia          | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL033 | Via Giarre di Sicilia          | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL034 | Via Giarre di Sicilia          | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL035 | Via Giarre di Sicilia          | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL036 | Via Giarre di Sicilia          | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL037 | Via Giarre di Sicilia          | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL038 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL039 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL040 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL041 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL042 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL043 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL044 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL045 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL046 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL047 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL048 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL049 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL050 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL051 | Via Da Gai                     | cs B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL052 | Via Goccia                     | cs A13 | 1   | MBF    | 125      |
| Q103_PL053 | Via Goccia                     | cs A14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL054 | Via Goccia                     | cs A14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q103_PL055 | Via Goccia                     | cs A27 | 1   | SAP    | 200      |
| Q103_PL056 | Via Goccia 2                   | cs A14 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                                |        | 62  |        | 6.205,00 |

## Quadro Elettrico: Q104 - Via Cima Scala

104



|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q104                                                                               |
| Descrizione         | Via Cima Scala                                                                     |
| POD                 |                                                                                    |
| Potenza (kW)        | 0,2                                                                                |
| Tipo di regolazione | Spegnimento alternato dopo mezzanotte                                              |
| Tasso di riduzione  | 10%                                                                                |
| Ore/anno            | 4200                                                                               |
| Data Installazione  | 0,5                                                                                |
| Stato               | Protezione involucro conforme, chiusura danneggiata, nessun controllore di flusso. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA            | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|----------------|--------|-----|--------|---------|
| Q104_PL001 | Via Cima Scala | cs A38 | 1   | LED    | 53      |
| Q104_PL002 | Via Cima Scala | cs A38 | 1   | LED    | 53      |
| Q104_PL003 | Via Cima Scala | cs A38 | 1   | LED    | 53      |
| Q104_PL004 | Via Cima Scala | cs A38 | 1   | LED    | 53      |
|            |                | Totale | 4   |        | 212,00  |



## Quadro Elettrico: Q105 - Via Cima Scala

105



|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q105                                                                                            |
| Descrizione         | Via Cima Scala                                                                                  |
| POD                 | 321 840 809                                                                                     |
| Potenza (kW)        | 0,2                                                                                             |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                          |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                              |
| Ore/anno            | 4200                                                                                            |
| Data Installazione  | 5,8                                                                                             |
| Stato               | Protezione involucro conforme, presenza protezione differenziale, nessun controllore di flusso. |

| Punti Luce |                |        |     |        |         |
|------------|----------------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA            | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q105_PL001 | Via Cima Scala | cs A39 | 1   | LED    | 35      |
| Q105_PL002 | Via Cima Scala | cs A39 | 1   | LED    | 35      |
| Q105_PL003 | Via Cima Scala | cs A39 | 1   | LED    | 35      |
| Q105_PL004 | Via Cima Scala | cs A39 | 1   | LED    | 35      |
| Q105_PL005 | Via Cima Scala | cs A39 | 1   | LED    | 35      |
| Q105_PL006 | Via Cima Scala | cs A39 | 1   | LED    | 35      |
|            |                | Totale | 6   |        | 210,00  |

## Quadro Elettrico: Q106 - Via Bassanese

106



|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q106                                                                                                                       |
| Descrizione         | Via Bassanese                                                                                                              |
| POD                 | 352 468 479                                                                                                                |
| Potenza (kW)        | 2,6                                                                                                                        |
| Tipo di regolazione | Spegnimento alternato                                                                                                      |
| Tasso di riduzione  | 35%                                                                                                                        |
| Ore/anno            | 4200                                                                                                                       |
| Data Installazione  |                                                                                                                            |
| Stato               | Protezione involucro conforme, chiusura danneggiata, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                          | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q106_PL001 | Via Cima Scala               | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL002 | Via Cima Scala               | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL003 | Via Cima Scala               | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL004 | Via Cima Scala               | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL005 | Via Cima Scala               | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL006 | Via Bassanese                | cs A42 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL007 | Via Bassanese                | cs A42 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL008 | Via Bassanese                | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL009 | Via Bassanese                | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL010 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL011 | Via Bassanese                | cs A18 | 1   | SAP    | 200      |
| Q106_PL012 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL013 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL014 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL015 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL016 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL017 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL018 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL019 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL020 | Via Bassanese                | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL021 | Via Bassanese                | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL022 | Via Bassanese                | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL023 | Via della Grande Emigrazione | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL024 | Via della Grande Emigrazione | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL025 | Via della Grande Emigrazione | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL026 | Via della Grande Emigrazione | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL027 | Via della Grande Emigrazione | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL028 | Via della Grande Emigrazione | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL029 | Via della Grande Emigrazione | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL030 | Via della Grande Emigrazione | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL031 | Via della Grande Emigrazione | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL032 | Via della Grande Emigrazione | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL033 | Via Bassanese                | cs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q106_PL034 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL035 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL036 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL037 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL038 | Via Bassanese                | cs A41 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL039 | Via Bassanese                | cs A40 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL040 | Via Bassanese                | cs A40 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL041 | Via Bassanese                | cs A40 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL042 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL043 | Via Bassanese                | cs A38 | 1   | LED    | 53       |
| Q106_PL044 | Via Bassanese                | cs A40 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL045 | Via Bassanese                | cs A40 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL046 | Via Bassanese                | cs A40 | 1   | LED    | 35       |
| Q106_PL047 | Via Bassanese                | cs A39 | 1   | LED    | 35       |
| Totale     |                              |        | 47  |        | 2.271,00 |

## Quadro Elettrico: Q107 - Via Porteghetti

107



|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q107                                                                                            |
| Descrizione         | Via Porteghetti                                                                                 |
| POD                 | 352 473 812                                                                                     |
| Potenza (kW)        | 4,4                                                                                             |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                          |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                              |
| Ore/anno            | 4200                                                                                            |
| Data Installazione  | 4,3                                                                                             |
| Stato               | Protezione involucro conforme, presenza protezione differenziale, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                  | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|----------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q107_PL001 | Via Vanini           | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL002 | Via Vanini           | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL003 | SS47 Uscita 1        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL004 | SS47 Uscita 1        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL005 | SS47 Uscita 1        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL006 | SS47 Uscita 1        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL007 | SS47 Uscita 1        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL008 | SS47 Uscita 1        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL009 | SS47 Uscita 2        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL010 | SS47 Uscita 2        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL011 | SS47 Uscita 2        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL012 | SS47 Uscita 2        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL013 | SS47 Uscita 2        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL014 | SS47 Uscita 2        | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL015 | Via Porteghetti      | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL016 | Via Porteghetti      | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL017 | Via Porteghetti      | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL018 | Via Porteghetti      | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL019 | Via Porteghetti      | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL020 | Via Porteghetti      | cs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL021 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL022 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL023 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL024 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL025 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL026 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL027 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL028 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL029 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL030 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL031 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL032 | Via Porteghetti      | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL033 | Centro di Raccolta   | cs A20 | 2   | SAP    | 100      |
| Q107_PL034 | Via NS del Pedancino | cs A21 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL035 | Via NS del Pedancino | cs A21 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL036 | Via NS del Pedancino | cs B09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q107_PL037 | Via NS del Pedancino | cs A22 | 1   | MBF    | 125      |
| Totale     |                      |        | 38  |        | 3.825,00 |



## Quadro Elettrico: Q108 - Via Broli

108



|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q108                                                                                                                       |
| Descrizione         | Via Broli                                                                                                                  |
| POD                 | 351 500 255                                                                                                                |
| Potenza (kW)        | 8,4                                                                                                                        |
| Tipo di regolazione | Spegnimento alternato dopo mezzanotte                                                                                      |
| Tasso di riduzione  | 30%                                                                                                                        |
| Ore/anno            | 4200                                                                                                                       |
| Data Installazione  |                                                                                                                            |
| Stato               | Protezione involucro conforme, chiusura danneggiata, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                          | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|------------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q108_PL001 | Via Broli                    | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL002 | Via Broli                    | cs B08 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL003 | Via Broli                    | cs B08 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL004 | Via Broli                    | cs B08 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL005 | Via Broli                    | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL006 | Via Broli                    | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL007 | Via Broli                    | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL008 | Via Libertà laterale 1       | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL009 | Via Libertà laterale 2       | cs A23 | 1   | SAP    | 70      |
| Q108_PL010 | Vicolo Villandrona           | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL011 | Vicolo Villandrona           | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL012 | Via Circonvallazione         | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL013 | Via Circonvallazione         | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL014 | Via Quattro Cantoni          | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL015 | Via Quattro Cantoni          | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL016 | Via Quattro Cantoni          | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL017 | Via Quattro Cantoni          | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL018 | Via Quattro Cantoni          | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL019 | Via Quattro Cantoni          | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL020 | Via Quattro Cantoni          | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL021 | Via Quattro Cantoni          | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL022 | Via Quattro Cantoni          | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL023 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL024 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL025 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL026 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL027 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL028 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL029 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL030 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL031 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL032 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL033 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL034 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL035 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL036 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL037 | Via Libertà                  | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL038 | Via Libertà                  | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL039 | Via Libertà                  | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL040 | Via Libertà                  | cs A24 | 1   | JM     | 200     |
| Q108_PL041 | Via Libertà                  | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL042 | Via Libertà                  | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL043 | Via Libertà                  | cs A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL044 | Via Libertà                  | cs A25 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL045 | Via Libertà                  | cs A25 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL046 | Via Libertà                  | cs A25 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL047 | Via Libertà                  | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL048 | Via Libertà                  | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL049 | Via Libertà                  | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL050 | Via Libertà                  | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL051 | Via Libertà                  | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL052 | Rotatoria Stazione Primolano | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL053 | Rotatoria Stazione Primolano | cs A26 | 3   | SAP    | 150     |
| Q108_PL054 | Rotatoria Stazione Primolano | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL055 | Via Stazione                 | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL056 | Via Stazione                 | cs B10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q108_PL057 | Via per Belluno              | cs C01 | 1   | SAP    | 100     |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                  | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|----------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q108_PL058 | Via per Belluno      | cs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q108_PL059 | Via per Belluno      | cs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q108_PL060 | Via per Belluno      | cs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q108_PL061 | Via per Belluno      | cs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q108_PL062 | Piazzetta chiesa     | cs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q108_PL063 | Via Leoni            | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q108_PL064 | Via Leoni            | cs C04 | 2   | FLU    | 20       |
| Q108_PL065 | Via Leoni            | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q108_PL066 | Via Leoni            | cs B03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q108_PL067 | Via Leoni            | cs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q108_PL068 | Via Circonvallazione | cs B11 | 2   | SAP    | 100      |
| Q108_PL069 | Piazza Leone         | cs D03 | 22  | LED    | 3        |
| Totale     |                      |        | 94  |        | 7.326,00 |

## Quadro Elettrico: Q109 - Via Circonvallazione

109



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q109                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Circonvallazione                                                                                 |
| POD                 |                                                                                                      |
| Potenza (kW)        | 8,1                                                                                                  |
| Tipo di regolazione | Spegnimento alternato dopo mezzanotte                                                                |
| Tasso di riduzione  | 30%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4200                                                                                                 |
| Data Installazione  | 16,9                                                                                                 |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                  | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|----------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q109_PL001 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL002 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL003 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL004 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL005 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL006 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL007 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL008 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL009 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL010 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL011 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL012 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL013 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL014 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL015 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL016 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL017 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL018 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL019 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL020 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL021 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL022 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL023 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL024 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL025 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL026 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL027 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Q109_PL028 | Via Circonvallazione | cs A07 | 1   | SAP    | 250      |
| Totale     |                      |        | 28  |        | 7.000,00 |

## Quadro Elettrico: Q110 - Via Vicinale Brenta

110



|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q110                                                                                            |
| Descrizione         | Via Vicinale Brenta                                                                             |
| POD                 | 352 465 895                                                                                     |
| Potenza (kW)        | 3,0                                                                                             |
| Tipo di regolazione | Spegnimento alternato dopo mezzanotte                                                           |
| Tasso di riduzione  | 20%                                                                                             |
| Ore/anno            | 4200                                                                                            |
| Data Installazione  | 2,8                                                                                             |
| Stato               | Protezione involucro conforme, presenza protezione differenziale, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                 | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|---------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q110_PL001 | Via Vicinale Brenta | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL002 | Via Vicinale Brenta | cs B12 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL003 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL004 | Via Vicinale Brenta | cs B13 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL005 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL006 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL007 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL008 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL009 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL010 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL011 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL012 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL013 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL014 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL015 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL016 | Via Vicinale Brenta | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL017 | Via Lazzareto       | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL018 | Via Lazzareto       | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL019 | Via Lazzareto       | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL020 | Via Lazzareto       | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL021 | Via Lazzareto       | cs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL022 | Via Ori             | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL023 | Via Ori             | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL024 | Via Ori             | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL025 | Via Ori             | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q110_PL026 | Via Ori             | cs A05 | 1   | SAP    | 100      |
|            |                     | Totale | 26  |        | 2.600,00 |

Quadro Elettrico: Q111 - Via Stazione

111



|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q111                                                                                            |
| Descrizione         | Via Stazione                                                                                    |
| POD                 | 312 143 721                                                                                     |
| Potenza (kW)        | 1,0                                                                                             |
| Tipo di regolazione | Spegnimento alternato dopo mezzanotte                                                           |
| Tasso di riduzione  | 30%                                                                                             |
| Ore/anno            | 4200                                                                                            |
| Data Installazione  | 1,1                                                                                             |
| Stato               | Protezione involucro conforme, presenza protezione differenziale, nessun controllore di flusso. |

| Punti Luce |              |        |     |        |         |
|------------|--------------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA          | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q111_PL001 | Via Stazione | cs B09 | 1   | SAP    | 100     |
| Q111_PL002 | Via Stazione | cs B09 | 1   | SAP    | 100     |
| Q111_PL003 | Via Stazione | cs B09 | 1   | SAP    | 100     |
| Q111_PL004 | Via Stazione | cs B09 | 1   | SAP    | 100     |
| Q111_PL005 | Via Stazione | cs B09 | 1   | SAP    | 100     |
| Q111_PL006 | Via Stazione | cs B09 | 1   | SAP    | 100     |
| Q111_PL007 | Via Stazione | cs B09 | 1   | SAP    | 100     |
| Q111_PL008 | Via Stazione | cs B09 | 1   | SAP    | 100     |
| Q111_PL009 | Via Stazione | cs B09 | 1   | SAP    | 100     |
|            |              | Totale | 9   |        | 900,00  |

## Quadro Elettrico: Q112 - Campo Sportivo Cismon

112



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| id_Quadro           | Q112                   |
| Descrizione         | Campo Sportivo Cismon  |
| POD                 |                        |
| Potenza (kW)        | 12,0                   |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo |
| Tasso di riduzione  | 0%                     |
| Ore/anno            | 4200                   |
| Data Installazione  |                        |
| Stato               | Quadro privato.        |



| Punti Luce |                             |        |     |        |           |
|------------|-----------------------------|--------|-----|--------|-----------|
| ID_PL      | VIA                         | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)   |
| Q112_PL001 | Campo sportivo via Latifoni | cs A28 | 2   | JM     | 400       |
| Q112_PL002 | Campo sportivo via Latifoni | cs A29 | 3   | JM     | 400       |
| Q112_PL003 | Campo sportivo via Latifoni | cs A29 | 3   | JM     | 400       |
| Q112_PL004 | Campo sportivo via Latifoni | cs A29 | 3   | JM     | 400       |
| Q112_PL005 | Campo sportivo via Latifoni | cs A29 | 3   | JM     | 400       |
| Q112_PL006 | Campo sportivo via Latifoni | cs A30 | 2   | JM     | 400       |
| Q112_PL007 | Campo sportivo via Latifoni | cs A30 | 2   | JM     | 400       |
| Q112_PL008 | Campo sportivo via Latifoni | cs A30 | 2   | JM     | 400       |
| Q112_PL009 | Campo sportivo via Latifoni | cs A30 | 2   | JM     | 400       |
| Q112_PL010 | Campo sportivo via Latifoni | cs A30 | 2   | JM     | 400       |
| Q112_PL011 | Campo sportivo via Latifoni | cs A30 | 2   | JM     | 400       |
|            |                             | Totale | 26  |        | 10.400,00 |

## Quadro Elettrico: Q113 - Pizzeria

113



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| id_Quadro           | Q113                   |
| Descrizione         | Pizzeria               |
| POD                 |                        |
| Potenza (kW)        | 3,7                    |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo |
| Tasso di riduzione  | 0%                     |
| Ore/anno            | 4200                   |
| Data Installazione  |                        |
| Stato               | Quadro privato.        |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA                 | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|---------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q113_PL001 | Parcheggio Pizzeria | cs A30 | 2   | JM     | 400      |
| Q113_PL002 | Parcheggio Pizzeria | cs A30 | 2   | JM     | 400      |
| Q113_PL003 | Parcheggio Pizzeria | cs A30 | 2   | JM     | 400      |
| Q113_PL004 | Parcheggio Pizzeria | cs A30 | 2   | JM     | 400      |
|            |                     | Totale | 8   |        | 3.200,00 |

## Quadro Elettrico: Q114 - Centro Commerciale

114



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| id_Quadro           | Q114                   |
| Descrizione         | Centro Commerciale     |
| POD                 |                        |
| Potenza (kW)        | 1,3                    |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo |
| Tasso di riduzione  | 0%                     |
| Ore/anno            | 4200                   |
| Data Installazione  |                        |
| Stato               | Quadro privato.        |

| Punti Luce |                    |        |     |        |          |
|------------|--------------------|--------|-----|--------|----------|
| ID_PL      | VIA                | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
| Q114_PL001 | Centro Commerciale | cs E02 | 2   | SAP    | 100      |
| Q114_PL002 | Centro Commerciale | cs E02 | 2   | SAP    | 100      |
| Q114_PL003 | Centro Commerciale | cs E02 | 2   | SAP    | 100      |
| Q114_PL004 | Centro Commerciale | cs E02 | 2   | SAP    | 100      |
| Q114_PL005 | Centro Commerciale | cs E02 | 2   | SAP    | 100      |
| Q114_PL006 | Centro Commerciale | cs B15 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                    |        | 11  |        | 1.100,00 |

## Quadro Elettrico: Q115 - Stazione Cismon

115



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| id_Quadro           | Q115                   |
| Descrizione         | Stazione Cismon        |
| POD                 |                        |
| Potenza (kW)        | 2,8                    |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo |
| Tasso di riduzione  | 0%                     |
| Ore/anno            | 4200                   |
| Data Installazione  |                        |
| Stato               | Quadro privato.        |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                        | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|----------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q115_PL001 | Stazione Cismon del Grappa | cs A31 | 1   | SAP    | 100      |
| Q115_PL002 | Stazione Cismon del Grappa | cs A31 | 1   | SAP    | 100      |
| Q115_PL003 | Stazione Cismon del Grappa | cs A31 | 1   | SAP    | 100      |
| Q115_PL004 | Stazione Cismon del Grappa | cs A31 | 1   | SAP    | 100      |
| Q115_PL005 | Stazione Cismon del Grappa | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q115_PL006 | Stazione Cismon del Grappa | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q115_PL007 | Stazione Cismon del Grappa | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q115_PL008 | Stazione Cismon del Grappa | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q115_PL009 | Stazione Cismon del Grappa | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q115_PL010 | Stazione Cismon del Grappa | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q115_PL011 | Stazione Cismon del Grappa | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q115_PL012 | Stazione Cismon del Grappa | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q115_PL013 | Stazione Cismon del Grappa | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q115_PL014 | Stazione Cismon del Grappa | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
|            |                            | Totale | 24  |        | 2.400,00 |

## Quadro Elettrico: Q116 - Campi Cismon

116



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| id_Quadro           | Q116                   |
| Descrizione         | Campi Cismon           |
| POD                 |                        |
| Potenza (kW)        | 3,7                    |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo |
| Tasso di riduzione  | 0%                     |
| Ore/anno            | 400                    |
| Data Installazione  |                        |
| Stato               | Quadro privato.        |



Punti Luce

| ID_PL      | VIA             | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-----------------|--------|-----|--------|----------|
| Q116_PL001 | Campo Calchetto | cs A30 | 2   | JM     | 400      |
| Q116_PL002 | Campo Calchetto | cs A30 | 2   | JM     | 400      |
| Q116_PL003 | Campo Calchetto | cs A30 | 2   | JM     | 400      |
| Q116_PL004 | Campo Calchetto | cs A30 | 2   | JM     | 400      |
|            |                 | Totale | 8   |        | 3.200,00 |

## Quadro Elettrico: Q117 - Albergo Forte Tombion

117



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| id_Quadro           | Q117                   |
| Descrizione         | Albergo Forte Tombion  |
| POD                 |                        |
| Potenza (kW)        | 1,6                    |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo |
| Tasso di riduzione  | 0%                     |
| Ore/anno            | 4200                   |
| Data Installazione  |                        |
| Stato               | Quadro privato.        |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                   | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-----------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q117_PL001 | Albergo Forte Tombion | cs B16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL002 | Albergo Forte Tombion | cs B16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL003 | Albergo Forte Tombion | cs B16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL004 | Albergo Forte Tombion | cs B16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL005 | Albergo Forte Tombion | cs B16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL006 | Albergo Forte Tombion | cs B16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL007 | Albergo Forte Tombion | cs B17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL008 | Albergo Forte Tombion | cs B16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL009 | Albergo Forte Tombion | cs D06 | 1   | FLU    | 36       |
| Q117_PL010 | Albergo Forte Tombion | cs D06 | 1   | FLU    | 36       |
| Q117_PL011 | Albergo Forte Tombion | cs B17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL012 | Albergo Forte Tombion | cs D05 | 1   | FLU    | 36       |
| Q117_PL013 | Albergo Forte Tombion | cs B17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL014 | Albergo Forte Tombion | cs B16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q117_PL015 | Albergo Forte Tombion | cs C13 | 1   | SAP    | 100      |
|            |                       | Totale | 15  |        | 1.308,00 |

## Quadro Elettrico: Q118 - Stazione Primolano

118



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| id_Quadro           | Q118                   |
| Descrizione         | Stazione Primolano     |
| POD                 |                        |
| Potenza (kW)        | 4,1                    |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo |
| Tasso di riduzione  | 0%                     |
| Ore/anno            | 4200                   |
| Data Installazione  |                        |
| Stato               | Quadro privato.        |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|--------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q118_PL001 | Stazione Primolano | cs B14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL002 | Stazione Primolano | cs B14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL003 | Stazione Primolano | cs B14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL004 | Stazione Primolano | cs B14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL005 | Stazione Primolano | cs B14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL006 | Stazione Primolano | cs B14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL007 | Stazione Primolano | cs C14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL008 | Stazione Primolano | cs C14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL009 | Stazione Primolano | cs C14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL010 | Stazione Primolano | cs C14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL011 | Stazione Primolano | cs A31 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL012 | Stazione Primolano | cs A31 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL013 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL014 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL015 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL016 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL017 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL018 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL019 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL020 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL021 | Stazione Primolano | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q118_PL022 | Stazione Primolano | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q118_PL023 | Stazione Primolano | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q118_PL024 | Stazione Primolano | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q118_PL025 | Stazione Primolano | cs A32 | 2   | SAP    | 100      |
| Q118_PL026 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL027 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL028 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL029 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL030 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
| Q118_PL031 | Stazione Primolano | cs A34 | 1   | SAP    | 100      |
|            |                    | Totale | 36  |        | 3.600,00 |

## Quadro Elettrico: Q119 - Pro Loco Primolano

119



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| id_Quadro           | Q119                   |
| Descrizione         | Pro Loco Primolano     |
| POD                 |                        |
| Potenza (kW)        | 0,3                    |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo |
| Tasso di riduzione  | 0%                     |
| Ore/anno            | 400                    |
| Data Installazione  |                        |
| Stato               | Quadro privato.        |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA                | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|--------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q119_PL001 | Pro Loco Primolano | cs A35 | 1   | JM     | 100     |
| Q119_PL002 | Pro Loco Primolano | cs A35 | 1   | JM     | 100     |
| Q119_PL003 | Pro Loco Primolano | cs A35 | 1   | JM     | 100     |
|            |                    | Totale | 3   |        | 300,00  |

Quadro Elettrico: Q120 - Uscita galleria San Vito

120



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| id_Quadro           | Q120                     |
| Descrizione         | Uscita galleria San Vito |
| POD                 |                          |
| Potenza (kW)        | 3,5                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo   |
| Tasso di riduzione  | 0%                       |
| Ore/anno            | 4200                     |
| Data Installazione  |                          |
| Stato               | Quadro privato.          |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA               | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q120_PL001 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL002 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL003 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL004 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL005 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL006 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL007 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL008 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL009 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL010 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL011 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL012 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL013 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL014 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL015 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL016 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL017 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL018 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL019 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL020 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL021 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL022 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL023 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL024 | Uscita 1 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL025 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL026 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL027 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL028 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL029 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL030 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL031 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL032 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL033 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL034 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL035 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL036 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL037 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL038 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL039 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL040 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL041 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL042 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL043 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Q120_PL044 | Uscita 2 Galleria | cs A36 | 1   | LED    | 70       |
| Totale     |                   |        | 44  |        | 3.080,00 |

## Quadro Elettrico: Q121 - Corlo

121



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| id_Quadro           | Q121                    |
| Descrizione         | Corlo                   |
| POD                 |                         |
| Potenza (kW)        | 0,3                     |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo  |
| Tasso di riduzione  | 0%                      |
| Ore/anno            | 4200                    |
| Data Installazione  |                         |
| Stato               | Quadro non accessibile. |

| Punti Luce |       |        |     |        |         |
|------------|-------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA   | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q121_PL001 | Corlo | cs C03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q121_PL002 | Corlo | cs C03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q121_PL003 | Corlo | cs C03 | 1   | SAP    | 100     |
|            |       | Totale | 3   |        | 300,00  |

## Quadro Elettrico: Q122 - Via Per Belluno 1

122



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| id_Quadro           | Q122                    |
| Descrizione         | Via Per Belluno 1       |
| POD                 |                         |
| Potenza (kW)        | 0,115                   |
| Tipo di regolazione | Forfait                 |
| Tasso di riduzione  | 0%                      |
| Ore/anno            | 4200                    |
| Data Installazione  |                         |
| Stato               | Quadro non accessibile. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA             | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|-----------------|--------|-----|--------|---------|
| Q122_PL001 | Via per Belluno | cs B14 | 1   | SAP    | 100     |
|            |                 | Totale | 1   |        | 100,00  |

# Quadro Elettrico: Q123 - Via Per Belluno 2

123



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| id_Quadro           | Q123                    |
| Descrizione         | Via Per Belluno 2       |
| POD                 |                         |
| Potenza (kW)        | 0,23                    |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo  |
| Tasso di riduzione  | 0%                      |
| Ore/anno            | 4200                    |
| Data Installazione  |                         |
| Stato               | Quadro non accessibile. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA             | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|-----------------|--------|-----|--------|---------|
| Q123_PL001 | Via per Belluno | cs A16 | 1   | SAP    | 100     |
| Q123_PL002 | Via per Belluno | cs A16 | 1   | SAP    | 100     |
|            |                 | Totale | 2   |        | 200,00  |

LOCALITÀ SAN NAZARIO



## Quadro Elettrico: Q201 - Via Lanari

201



|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q201                                                                                                |
| Descrizione         | Via Lanari                                                                                          |
| POD                 | 314887859                                                                                           |
| Potenza (kW)        | 4,4                                                                                                 |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                              |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                |
| Data Installazione  | -                                                                                                   |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun regolatore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                  | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|----------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q201_PL001 | Via Lanari           | sn A01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL002 | Via Lanari           | sn A01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL003 | Via Lanari           | sn A01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL004 | Via Lanari           | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL005 | Via Lanari           | sn A03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL006 | Via Lanari           | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL007 | Via Lanari Pedonale  | sn A04 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL008 | Via Lanari           | sn C02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL009 | Via Lanari           | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL010 | Via Castelletti      | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL011 | Via Castelletti      | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL012 | Via Castelletti      | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL013 | Via Castelletti      | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL014 | Via Castelletti      | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL015 | Via Sarzè            | sn B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL016 | Via Sarzè            | sn A05 | 2   | JM     | 250      |
| Q201_PL017 | Via Sarzè            | sn B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL018 | Via Sarzè            | sn B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL019 | Via Sarzè            | sn B03 | 2   | SAP    | 100      |
| Q201_PL020 | Via Sarzè            | sn C03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL021 | Via Sarzè            | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL022 | Via Europa           | sn A06 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL023 | Via Europa           | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL024 | Via Europa           | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL025 | Via Europa           | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL026 | Via Europa           | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL027 | Via Sarzè            | sn C04 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL028 | Via Sarzè            | sn A07 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL029 | Via Sarzè            | sn A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL030 | Via Sarzè            | sn A09 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL031 | Via Sarzè            | sn A10 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL032 | Via Sarzè Parcheggio | sn C05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q201_PL033 | Via Sarzè Parcheggio | sn C05 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                      |        | 35  |        | 3.800,00 |

## Quadro Elettrico: Q202 - Via Monte Asolone

202



|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q202                                                        |
| Descrizione         | Via Monte Asolone                                           |
| POD                 | 351500727                                                   |
| Potenza (kW)        | 9,7                                                         |
| Tipo di regolazione | Regolazione punto a punto / funzionamento continuo          |
| Tasso di riduzione  | 5%                                                          |
| Ore/anno            | 4200                                                        |
| Data Installazione  | -                                                           |
| Stato               | Protezione involucro conforme, nessun regolatore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                        | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|----------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q202_PL001 | Via Castelletti            | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL002 | Via Castelletti            | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL003 | Via Castelletti            | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL004 | Via Castelletti            | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL005 | Via Castelletti            | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL006 | Via Castelletti            | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL007 | Via Castelletti            | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL008 | Loc. Campagna              | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL009 | Via Castelletti            | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL010 | Via Castelletti            | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL011 | Via Monte Asolone          | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL012 | Via Monte Asolone          | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL013 | Via Monte Asolone          | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL014 | Via Monte Asolone          | sn A11 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL015 | Via Monte Asolone          | sn C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL016 | Via Monte Asolone          | sn A12 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL017 | Salita Monte Asolone       | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL018 | Salita Monte Asolone       | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL019 | Via Roma                   | sn A13 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL020 | Via Roma                   | sn A12 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL021 | Via Roma                   | sn A12 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL022 | Via Roma                   | sn A14 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL023 | Piazza della Chiesa        | sn A13 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL024 | Piazza della Chiesa        | sn A15 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL025 | Piazza della Chiesa        | sn C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL026 | Piazza della Chiesa        | sn C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL027 | Piazza della Chiesa        | sn C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL028 | Piazza della Chiesa        | sn A16 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL029 | Piazza della Chiesa        | sn A17 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL030 | Piazza della Chiesa        | sn A14 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL031 | Piazza della Chiesa        | sn A13 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL057 | Via Roma Parcheggio        | sn A13 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL032 | Vicolo Zanchi Pedonale     | sn C05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL033 | Vicolo Zanchi Pedonale     | sn C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL034 | Vicolo Zanchi Pedonale     | sn A12 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL035 | Vicolo Zanchi Pedonale     | sn C04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL036 | Vicolo Zanchi Pedonale     | sn A12 | 1   | JM     | 100     |
| Q202_PL037 | Vicolo Zanchi              | sn C04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL038 | Via Crocetta               | sn C03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL039 | Via Crocetta               | sn A18 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL040 | Via Europa                 | sn A19 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL041 | Via Europa                 | sn A19 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL042 | Via Europa Decorativo      | sn A20 | 1   | LED    | 20      |
| Q202_PL043 | Via Europa                 | sn A19 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL044 | Via Europa Pedonale        | sn A21 | 2   | LED    | 40      |
| Q202_PL045 | Via Europa                 | sn A19 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL046 | Via Europa                 | sn A19 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL047 | Via Col del Miglio         | sn A19 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL048 | Via Col del Miglio         | sn A19 | 1   | LED    | 70      |
| Q202_PL049 | Parco della Pace           | sn E01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL050 | Parco della Pace           | sn E01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL051 | Parco della Pace           | sn E02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL052 | Via Giacoppi               | sn C05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL053 | Via Giacoppi               | sn A22 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL054 | Via Monte Asolone Pedonale | sn C03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL055 | Via Monte Asolone Pedonale | sn C03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q202_PL056 | Via Roma                   | sn A23 | 2   | JM     | 200     |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                              | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|----------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q202_PL057 | Via Benacchi SS47                | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL058 | Via Benacchi SS47                | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL059 | Via Benacchi SS47                | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL060 | Via Pilla                        | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL061 | Via Pilla Pedonale               | sn A25 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL062 | Via Benacchi SS47                | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL063 | Via Benacchi SS47                | sn A26 | 2   | SAP    | 100      |
| Q202_PL064 | Via Benacchi                     | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL065 | Via Salita Valduga Incrocio      | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL066 | Via Alcide De Gasperi            | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL067 | Via Alcide De Gasperi            | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL068 | Via Alcide De Gasperi            | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL069 | Via Alcide De Gasperi            | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL070 | Via Alcide De Gasperi            | sn A28 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL071 | Via Alcide De Gasperi            | sn C03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL072 | Via Alcide De Gasperi Pedonale   | sn C07 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL073 | Via Alcide De Gasperi Parcheggio | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL074 | Via Roma                         | sn C05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL075 | Via Roma                         | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL076 | Via Roma                         | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL077 | Via Roma Incrocio                | sn C03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL078 | Salita Valduga                   | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q202_PL079 | Via Roma Parcheggio              | sn C08 | 2   | SAP    | 100      |
| Q202_PL080 | Via Roma Parcheggio              | sn C08 | 2   | SAP    | 100      |
| Q202_PL081 | Via Roma Parcheggio              | sn C08 | 2   | SAP    | 100      |
| Q202_PL082 | Via Roma Parcheggio              | sn C08 | 2   | SAP    | 100      |
| Totale     |                                  |        | 90  |        | 8.400,00 |

Quadro Elettrico: Q203 - Via Pianari

203



|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q203                                                                                                |
| Descrizione         | Via Pianari                                                                                         |
| POD                 | 352515205                                                                                           |
| Potenza (kW)        | 0,9                                                                                                 |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                              |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                |
| Data Installazione  | -                                                                                                   |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun regolatore di flusso. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA                  | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|----------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q203_PL001 | Via Pianari          | sn A29 | 1   | SAP    | 100     |
| Q203_PL002 | Via Pianari          | sn A29 | 1   | SAP    | 100     |
| Q203_PL003 | Via Pianari          | sn A29 | 1   | SAP    | 100     |
| Q203_PL004 | Via Pianari          | sn A18 | 1   | SAP    | 100     |
| Q203_PL005 | Via Pianari          | sn C09 | 1   | FLU    | 7       |
| Q203_PL006 | Via Pianari Pedonale | sn A30 | 1   | SAP    | 100     |
| Q203_PL007 | Via Pianari          | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q203_PL008 | Via Pianari Pedonale | sn C07 | 1   | SAP    | 100     |
| Q203_PL009 | Via Pianari          | sn A18 | 1   | SAP    | 100     |
|            |                      | Totale | 9   |        | 807,00  |

## Quadro Elettrico: Q204 - Via XXV Aprile

204



|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q204                                                                                                |
| Descrizione         | Via XXV Aprile                                                                                      |
| POD                 | 351500701                                                                                           |
| Potenza (kW)        | 9,0                                                                                                 |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                              |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                |
| Data Installazione  | -                                                                                                   |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun regolatore di flusso. |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                       | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|---------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q204_PL001 | Via Campane               | sn A27 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL002 | Via Campane               | sn A31 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL003 | Via Campane               | sn A31 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL004 | Via Campane               | sn A31 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL005 | Via Campane               | sn A31 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL006 | Via Campane               | sn A32 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL007 | Via Campane               | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL008 | Via Campane               | sn A27 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL009 | Via Merlo Pedonale        | sn A33 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL010 | Via Merlo Pedonale        | sn C04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL011 | Via Merlo Laterale        | sn A18 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL012 | Via XXV Aprile Incrocio   | sn A34 | 2   | SAP    | 100     |
| Q204_PL013 | Via XXV Aprile Incrocio   | sn B04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL014 | Via Mocellini             | sn B04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL015 | Via Mocellini             | sn A18 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL016 | Via Mocellini Pedonale    | sn A07 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL017 | Via XXV Aprile            | sn A18 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL018 | Via XXV Aprile            | sn A18 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL019 | Via XXV Aprile            | sn B04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL020 | Via XXV Aprile            | sn A29 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL021 | Via XXV Aprile            | sn A29 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL022 | Via XXV Aprile            | sn C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL023 | Via XXV Aprile parcheggio | sn C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL024 | Via XXV Aprile            | sn C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL025 | Via XXV Aprile            | sn C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL026 | Via XXV Aprile parcheggio | sn C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL027 | Via XXV Aprile            | sn C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL028 | Via XXV Aprile            | sn A35 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL029 | Via XXV Aprile            | sn A35 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL030 | Via XXV Aprile            | sn A35 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL031 | Via XXV Aprile            | sn A35 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL032 | Via XXV Aprile            | sn A35 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL033 | Via XXV Aprile            | sn A35 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL034 | Via XXV Aprile            | sn A35 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL035 | Via Roma                  | sn B05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL036 | Via Roma                  | sn B05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL037 | Via Roma                  | sn A18 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL038 | Via Roma                  | sn A18 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL039 | Via Roma Incrocio         | sn C10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL040 | Via Battistini Incrocio   | sn A36 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL041 | Via Tittoni               | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL042 | Via Tittoni               | sn A25 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL043 | Via Tittoni Pedonale      | sn C04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL044 | Via Battistini            | sn A37 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL045 | Via Battistini            | sn A32 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL046 | Via Battistini            | sn A38 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL047 | Via Battistini Pedonale   | sn A25 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL048 | Via Battistini Pedonale   | sn A33 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL049 | Via Battistini            | sn A25 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL050 | Via Battistini            | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL051 | Via Cecconi               | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL052 | Via Cecconi               | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL053 | Via Cecconi               | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL054 | Via Cecconi               | sn A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL055 | Via Collicello            | sn A39 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL056 | Via Collicello            | sn A32 | 1   | SAP    | 100     |
| Q204_PL057 | Via Collicello            | sn A01 | 1   | SAP    | 100     |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                     | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q204_PL058 | Via Collicello          | sn A29 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL059 | Via Collicello Pedonale | sn A40 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL060 | Via Cecconi             | sn A41 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL061 | Via Cecconi             | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL062 | Via Cecconi             | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL063 | Via Cecconi             | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL064 | Via Pianari             | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL065 | Via Pianari             | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL066 | Via Bortoli Pedonale    | sn A42 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL067 | Via Bortoli Pedonale    | sn A42 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL068 | Via Duregoni Pedonale   | sn C11 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL069 | Via Duregoni Pedonale   | sn A43 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL070 | Via Bortoli Pedonale    | sn A42 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL071 | Via Bortoli Pedonale    | sn A42 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL072 | Via Bortoli Pedonale    | sn A42 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL073 | Via Bortoli Pedonale    | sn A42 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL074 | Via Bortoli Pedonale    | sn A42 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL075 | Via Bortoli Pedonale    | sn A42 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL076 | Via Bortoli Pedonale    | sn A41 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL077 | Via Bortoli             | sn A41 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL078 | Via Bortoli             | sn A42 | 1   | MBF    | 70       |
| Q204_PL079 | Via Bortoli             | sn C12 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL080 | Via Bortoli             | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q204_PL081 | Via XXV Aprile          | sn A42 | 1   | MBF    | 70       |
| Totale     |                         |        | 82  |        | 7.810,00 |

## Quadro Elettrico: Q205 - Via Merlo

205



|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q205                                                                                                |
| Descrizione         | Via Merlo                                                                                           |
| POD                 | 352516228                                                                                           |
| Potenza (kW)        | 3,1                                                                                                 |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                              |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                |
| Data Installazione  | -                                                                                                   |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun regolatore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                   | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-----------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q205_PL001 | Via Turri             | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL002 | Via Turri             | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL003 | Via Turri             | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL004 | Via Turri             | sn B06 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL005 | Via Merlo             | sn B06 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL006 | Via Merlo             | sn A44 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL007 | Via Merlo             | sn A45 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL008 | Via Merlo             | sn A45 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL009 | Via Merlo             | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL010 | Via Merlo Incrocio    | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL011 | Via Fabbri SS47       | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL012 | Via Merlo Pedonale    | sn A10 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL013 | Via Fabbri SS47       | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL014 | Via Fabbri SS47       | sn A46 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL015 | Via Fabbri SS47       | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL016 | Via Fabbri SS47       | sn A47 | 2   | SAP    | 100      |
| Q205_PL017 | Via Fabbri SS47       | sn A18 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL018 | Via Fabbri SS47       | sn B07 | 2   | SAP    | 100      |
| Q205_PL019 | Via Fabbri            | sn C07 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL020 | Via Fabbri Pedonale   | sn C11 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL021 | Via Fabbri Pedonale   | sn C03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL022 | Via Fabbri Parcheggio | sn E03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL023 | Via Fabbri            | sn E03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL024 | Via Fabbri            | sn E03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q205_PL025 | Via Fabbri            | sn E03 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                       |        | 27  |        | 2.700,00 |

## Quadro Elettrico: Q206 - Via Stazio

206



|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q206                                                                                                |
| Descrizione         | Via Stazio                                                                                          |
| POD                 | 352514497                                                                                           |
| Potenza (kW)        | 3,9                                                                                                 |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                              |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4200                                                                                                |
| Data Installazione  | -                                                                                                   |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun regolatore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                              | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|----------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q206_PL001 | Via Col Caprile                  | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL002 | Via Col Caprile                  | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL003 | Via Col Caprile                  | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL004 | Via Col Caprile                  | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL005 | Via Stazio                       | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL006 | Via Stazio                       | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL007 | Via Stazio                       | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL008 | Via Stazio Pedonale              | sn C13 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL009 | Via Stazio Pedonale              | sn C13 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL010 | Via Stazio                       | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL011 | Via Stazio                       | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL012 | Via Stazio                       | sn C03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL013 | Via Stazio                       | sn C03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL013 | Via Stazio                       | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL014 | Via Stazio                       | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL015 | Via Stazio                       | sn C04 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL016 | Via Stazio                       | sn C05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL017 | Via Stazio Pedonale              | sn C14 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL018 | Via Stazio                       | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL019 | Via Stazio                       | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL020 | Via Stazio                       | sn A48 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL021 | Via Martiri della Libertà        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL022 | Via Martiri della Libertà        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL023 | Via Martiri della Libertà        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL024 | Via Martiri della Libertà        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL025 | Via Martiri della Libertà        | sn A49 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL026 | Via Martiri della Libertà        | sn A49 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL027 | Via Martiri della Libertà        | sn A49 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL028 | Via Martiri della Libertà        | sn A49 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL029 | Via Martiri della Libertà        | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL030 | Via Martiri della Libertà        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL031 | Via Madonna dell'Onda Incrocio   | sn A50 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL032 | Via Madonna dell'Onda            | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q206_PL033 | Via Madonna dell'Onda Decorativo | sn A51 | 1   | SBP    | 55       |
| Q206_PL034 | Via Madonna dell'Onda Decorativo | sn A51 | 1   | SBP    | 55       |
| Totale     |                                  |        | 35  |        | 3.410,00 |

## Quadro Elettrico: Q207 - Via Trento

207



|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q207                                                                                                |
| Descrizione         | Via Trento                                                                                          |
| POD                 | 352516651                                                                                           |
| Potenza (kW)        | 6,0                                                                                                 |
| Tipo di regolazione | Spegnimento alternato                                                                               |
| Tasso di riduzione  | 10%                                                                                                 |
| Ore/anno            | 4200                                                                                                |
| Data Installazione  | -                                                                                                   |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun regolatore di flusso. |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                               | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-----------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q207_PL001 | Via Trento                        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL002 | Via Trento                        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL003 | Via Trento                        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL004 | Via Trento                        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL005 | Via Trento                        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL006 | Via Trento                        | sn B06 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL007 | Via Trento                        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL008 | Via Trento                        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL009 | Via Trento Incrocio               | sn A52 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL010 | Via Trento                        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL011 | Via Trento                        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL012 | Via Trento                        | sn A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL013 | Via Trento                        | sn A53 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL014 | Via Marconi Pedonale              | sn E04 | 1   | FLU    | 18       |
| Q207_PL015 | Via Trento Incrocio               | sn A54 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL016 | Via Trento                        | sn A01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL017 | Via Trento                        | sn A30 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL018 | Via Trento                        | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL019 | Via Trento                        | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL020 | Via Trento                        | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL021 | Via Marconi                       | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL022 | Via Marconi                       | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL023 | Via Marconi                       | sn A55 | 2   | SAP    | 100      |
| Q207_PL024 | Via Marconi Laterale              | sn C03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL025 | Via Marconi Laterale              | sn C10 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL026 | Via Marconi Laterale              | sn C10 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL027 | Piazza IV Novembre                | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL028 | Piazza IV Novembre                | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL029 | Piazza IV Novembre                | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL030 | Piazza IV Novembre                | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL031 | Piazza IV Novembre                | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL032 | Piazza IV Novembre                | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL033 | Piazza IV Novembre                | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL034 | Piazza IV Novembre Pedonale       | sn A56 | 1   | JM     | 35       |
| Q207_PL035 | Piazza IV Novembre Pedonale       | sn A56 | 1   | JM     | 35       |
| Q207_PL036 | Piazza IV Novembre Pedonale       | sn A56 | 1   | JM     | 35       |
| Q207_PL053 | Via Marconi Laterale              | sn C04 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL037 | Via Marconi Laterale              | sn C04 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL039 | Via Trento Pedonale               | sn A57 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL041 | Via Col della Berretta            | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL042 | Via Giuseppe Garibaldi            | sn E05 | 2   | SAP    | 70       |
| Q207_PL043 | Via Giuseppe Garibaldi            | sn C15 | 1   | LED    | 32       |
| Q207_PL044 | Via Giuseppe Garibaldi            | sn E05 | 2   | SAP    | 70       |
| Q207_PL045 | Via Giuseppe Garibaldi Pedonale   | sn E06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q207_PL046 | Via Giuseppe Garibaldi Pedonale   | sn E06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q207_PL047 | Via Giuseppe Garibaldi Pedonale   | sn E06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q207_PL048 | Via Giuseppe Garibaldi Parcheggio | sn C16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL049 | Via Giuseppe Garibaldi Parcheggio | sn C16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL050 | Via Giuseppe Garibaldi Parcheggio | sn C16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL051 | Via Giuseppe Garibaldi Parcheggio | sn C16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL052 | Via Giuseppe Garibaldi Parcheggio | sn C16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q207_PL053 | Via Marconi Laterale              | sn A83 | 1   | LED    | 70       |
| Q207_PL054 | Via Marconi Laterale              | sn A83 | 1   | LED    | 70       |
| Q207_PL055 | Via Marconi Laterale              | sn A83 | 1   | LED    | 70       |
| Q207_PL056 | Via Marconi Laterale              | sn A83 | 1   | LED    | 70       |
| Q207_PL057 | Via Marconi Laterale              | sn A83 | 1   | LED    | 70       |
| Totale     |                                   |        | 59  |        | 5.195,00 |



## Quadro Elettrico: Q208 - Via Bertapelle

208



|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q208                                                        |
| Descrizione         | Via Bertapelle                                              |
| POD                 | 352515396                                                   |
| Potenza (kW)        | 2,1                                                         |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                      |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                          |
| Ore/anno            | 4200                                                        |
| Data Installazione  | -                                                           |
| Stato               | Protezione involucro conforme, nessun regolatore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                          | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q208_PL001 | Via Pian dei Zocchi Incrocio | sn B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q208_PL002 | Via Don Ferruccio Bertapelle | sn A58 | 1   | SAP    | 100      |
| Q208_PL003 | Via Don Ferruccio Bertapelle | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q208_PL004 | Via Don Ferruccio Bertapelle | sn A59 | 1   | SAP    | 100      |
| Q208_PL005 | Via Don Ferruccio Bertapelle | sn A59 | 1   | SAP    | 100      |
| Q208_PL006 | Via Don Ferruccio Bertapelle | sn A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q208_PL007 | Via Pian dei Zocchi Pedonale | sn A10 | 1   | SAP    | 100      |
| Q208_PL008 | Via Pian dei Zocchi          | sn B09 | 2   | SAP    | 100      |
| Q208_PL009 | Via Pian dei Zocchi          | sn B10 | 2   | FLU    | 36       |
| Q208_PL010 | Via Pian dei Zocchi          | sn B10 | 2   | FLU    | 36       |
| Q208_PL011 | Via Pian dei Zocchi          | sn B10 | 2   | FLU    | 36       |
| Q208_PL012 | Via Pian dei Zocchi          | sn B08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q208_PL013 | Via Pian dei Zocchi Incrocio | sn B09 | 2   | SAP    | 100      |
| Q208_PL014 | Via Pian dei Zocchi Incrocio | sn B09 | 2   | SAP    | 100      |
| Q208_PL015 | Via Pian dei Zocchi Incrocio | sn A60 | 2   | SAP    | 100      |
|            |                              | Totale | 22  |        | 1.816,00 |

## Quadro Elettrico: Q209 - Via Rivalta

209



|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q209                                                                                                    |
| Descrizione         | Via Rivalta                                                                                             |
| POD                 | 352515116                                                                                               |
| Potenza (kW)        | 2,3                                                                                                     |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                                  |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                      |
| Ore/anno            | 4200                                                                                                    |
| Data Installazione  | -                                                                                                       |
| Stato               | Protezione involucro non conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun regolatore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                    | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q209_PL001 | Via Rivalta Svincolo   | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL002 | Via Rivalta            | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL003 | Via Rivalta            | sn A61 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL004 | Via Rivalta            | sn A35 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL005 | Via Rivalta            | sn A82 | 1   | LED    | 70       |
| Q209_PL006 | Via Rivalta            | sn A62 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL007 | Via Rivalta            | sn C03 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL008 | Via Rivalta            | sn C17 | 1   | INC    | 20       |
| Q209_PL009 | Via Rivalta            | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL010 | Via Rivalta            | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL011 | Via Rivalta            | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL012 | Via Rivalta            | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL013 | Via Rivalta            | sn A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL014 | Via Rivalta Parcheggio | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL015 | Via Rivalta Pedonale   | sn C02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL016 | Via Rivalta Parcheggio | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL017 | Via Rivalta Pedonale   | sn C02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL018 | Via Rivalta Pedonale   | sn C04 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL019 | Via Rivalta Pedonale   | sn A63 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL020 | Via Rivalta Pedonale   | sn A63 | 1   | SAP    | 100      |
| Q209_PL021 | SS47                   | sn A64 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                        |        | 21  |        | 1.990,00 |

## Quadro Elettrico: Q210 - Via Col Moschin

210



|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q210                                                                                                |
| Descrizione         | Via Col Moschin                                                                                     |
| POD                 | 352512781                                                                                           |
| Potenza (kW)        | 5,7                                                                                                 |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                              |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4200                                                                                                |
| Data Installazione  | -                                                                                                   |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun regolatore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                         | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-----------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q210_PL001 | Via Monte Grappa Incrocio   | sn A65 | 2   | SAP    | 100      |
| Q210_PL002 | Via Monte Grappa Incrocio   | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL003 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL004 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL005 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL006 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL007 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL008 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL009 | Via Monte Grappa Parcheggio | sn C18 | 1   | FLU    | 18       |
| Q210_PL010 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL011 | Via Monte Grappa Parcheggio | sn C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL012 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL013 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL014 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL015 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL016 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL017 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL018 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL019 | Via Monte Grappa            | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL020 | Via Monte Grappa Svincolo 1 | sn B11 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL021 | Via Monte Grappa Svincolo 2 | sn B12 | 2   | SAP    | 150      |
| Q210_PL022 | Via Monte Grappa Svincolo 2 | sn B12 | 2   | SAP    | 150      |
| Q210_PL023 | Via Monte Grappa Svincolo 1 | sn B13 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL024 | Via Monte Grappa Parcheggio | sn A67 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL025 | Via Monte Grappa Laterale   | sn A10 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL026 | Via Col Moschin             | sn A68 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL027 | Via Col Moschin             | sn A68 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL028 | Via Col Moschin             | sn A69 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL029 | Via Col Moschin             | sn A69 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL030 | Via Col Moschin             | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL031 | Via Col Moschin             | sn A70 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL032 | Via Col Moschin             | sn A70 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL033 | Via Col Moschin             | sn A70 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL034 | Via Col Moschin Parcheggio  | sn A71 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL035 | Via Col Moschin             | sn A72 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL036 | Via Col Moschin             | sn A69 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL037 | Via Col Moschin             | sn A69 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL038 | Via Col Moschin             | sn A69 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL039 | Via Col Moschin             | sn A69 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL040 | Via Col Moschin             | sn A73 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL041 | Via Col Moschin Pedonale    | sn A74 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL042 | Via Col Moschin Parcheggio  | sn A66 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL043 | Via Col Moschin Pedonale    | sn A68 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL044 | Via Col Moschin Pedonale    | sn A75 | 1   | SAP    | 100      |
| Q210_PL045 | Via Col Moschin Pedonale    | sn A75 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                             |        | 48  |        | 4.918,00 |



## Quadro Elettrico: Q211 - Loc. Bastianazzi

211



|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q211                                                                               |
| Descrizione         | Loc. Bastianazzi                                                                   |
| POD                 | 348609050                                                                          |
| Potenza (kW)        | 0,3                                                                                |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                             |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                 |
| Ore/anno            | 4200                                                                               |
| Data Installazione  | -                                                                                  |
| Stato               | Protezione involucro conforme, chiusura danneggiata, nessun controllore di flusso. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA              | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q211_PL001 | Loc. Bastianazzi | sn A76 | 1   | MBF    | 125     |
| Q211_PL002 | Loc. Bastianazzi | sn A77 | 1   | MBF    | 125     |
|            |                  | Totale | 2   |        | 250,00  |



## Quadro Elettrico: Q212 - Via XXV Aprile

212



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| id_Quadro           | Q212                    |
| Descrizione         | Via XXV Aprile          |
| POD                 |                         |
| Potenza (kW)        | 24,8                    |
| Tipo di regolazione | Accensione manuale      |
| Tasso di riduzione  | 0%                      |
| Ore/anno            | 400                     |
| Data Installazione  | -                       |
| Stato               | Quadro non accessibile. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA                     | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)   |
|------------|-------------------------|--------|-----|--------|-----------|
| Q212_PL001 | Via XXV Aprile Sportivo | sn A78 | 4   | JM     | 1000      |
| Q212_PL002 | Via XXV Aprile Sportivo | sn A78 | 4   | JM     | 1000      |
| Q212_PL003 | Via XXV Aprile Sportivo | sn A78 | 4   | JM     | 1000      |
| Q212_PL004 | Via XXV Aprile Sportivo | sn A78 | 4   | JM     | 1000      |
| Q212_PL005 | Via XXV Aprile Sportivo | sn A79 | 4   | JM     | 400       |
| Q212_PL006 | Via XXV Aprile Sportivo | sn A78 | 4   | JM     | 1000      |
|            |                         | Totale | 24  |        | 21.600,00 |

## Quadro Elettrico: Q213 - Piazza IV Novembre

213



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| id_Quadro           | Q213                    |
| Descrizione         | Piazza IV Novembre      |
| POD                 |                         |
| Potenza (kW)        | 2,3                     |
| Tipo di regolazione | Accensione manuale      |
| Tasso di riduzione  | 0%                      |
| Ore/anno            | 100                     |
| Data Installazione  | -                       |
| Stato               | Quadro non accessibile. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA                         | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-----------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q213_PL001 | Piazza IV Novembre Pedonale | sn A80 | 2   | JM     | 250      |
| Q213_PL002 | Piazza IV Novembre Pedonale | sn A80 | 2   | JM     | 250      |
| Q213_PL003 | Piazza IV Novembre Pedonale | sn A80 | 2   | JM     | 250      |
| Q213_PL004 | Piazza IV Novembre Pedonale | sn A80 | 2   | JM     | 250      |
|            |                             | Totale | 8   |        | 2.000,00 |

## Quadro Elettrico: Q214 - Via Europa

214



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| id_Quadro           | Q214                    |
| Descrizione         | Via Europa              |
| POD                 |                         |
| Potenza (kW)        | 1,7                     |
| Tipo di regolazione | Accensione manuale      |
| Tasso di riduzione  | 0%                      |
| Ore/anno            | 400                     |
| Data Installazione  | -                       |
| Stato               | Quadro non accessibile. |

| Punti Luce |                     |        |     |        |          |
|------------|---------------------|--------|-----|--------|----------|
| ID_PL      | VIA                 | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
| Q214_PL001 | Via Europa Sportivo | sn A81 | 1   | JM     | 250      |
| Q214_PL002 | Via Europa Sportivo | sn A81 | 1   | JM     | 250      |
| Q214_PL003 | Via Europa Sportivo | sn A81 | 1   | JM     | 250      |
| Q214_PL004 | Via Europa Sportivo | sn A81 | 1   | JM     | 250      |
| Q214_PL005 | Via Europa Sportivo | sn A81 | 1   | JM     | 250      |
| Q214_PL006 | Via Europa Sportivo | sn A81 | 1   | JM     | 250      |
|            |                     | Totale | 6   |        | 1.500,00 |

LOCALITÀ CAMPOLONGO SUL BRENTA

## Quadro Elettrico: Q301 - Orlandi

301



|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q301                                                                            |
| Descrizione         | Orlandi                                                                         |
| POD                 | 351506687                                                                       |
| Potenza (kW)        | 13,5                                                                            |
| Tipo di regolazione | Regolatore di flusso                                                            |
| Tasso di riduzione  | 33%                                                                             |
| Ore/anno            | 4200                                                                            |
| Data Installazione  |                                                                                 |
| Stato               | Il quadro non necessita di nessun intervento. Presenza di regolatore di flusso. |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                     | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|-------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q301_PL001 | Via Vialetti            | cm A01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL002 | Via Vialetti            | cm A01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL003 | Via Vialetti            | cm A01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL004 | Via Vialetti            | cm A01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL005 | Via Vialetti            | cm A01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL006 | Via Vialetti            | cm A01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL007 | Via Vialetti            | cm A01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL008 | Via Vialetti            | cm A01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL009 | Via Vialetti            | cm A01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL010 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL011 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL012 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL013 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL014 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL015 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL016 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL017 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL018 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL019 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL020 | Via Vialetti parcheggio | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL021 | Via Vialetti parcheggio | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL022 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL023 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL024 | Via Vialetti            | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL025 | Via Orlandi             | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL026 | Via Orlandi parcheggio  | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL027 | Via Orlandi             | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL028 | Via Orlandi             | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL029 | Via Orlandi             | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q301_PL030 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL031 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL032 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL033 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL034 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL035 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL036 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL037 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL038 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL039 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL040 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL041 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL042 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL043 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL044 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL045 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL046 | Via Monte Ortigara      | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                   | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|-----------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q301_PL047 | Via Monte Ortigara    | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL048 | Via Monte Ortigara    | cm C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL049 | Via Europa            | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL050 | Via Europa            | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL051 | Via Europa            | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL052 | Via Europa            | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL053 | Via Europa            | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL054 | Via Europa            | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL055 | Via Europa parcheggio | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL056 | Via Monte Ortigara    | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL057 | Via Monte Ortigara    | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL058 | Via Monte Ortigara    | cm A03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL059 | Via Monte Ortigara    | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL060 | Via Monte Ortigara    | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL061 | Via Monte Ortigara    | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL062 | Via Monte Ortigara    | cm A04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL063 | Via Monte Ortigara    | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL064 | Borgo Vialetti        | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL065 | Borgo Vialetti        | cm B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL066 | Borgo Vialetti        | cm B03 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL067 | Borgo Vialetti        | cm C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL068 | Borgo Vialetti        | cm C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL069 | Via Orlandi laterale  | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL070 | Via Orlandi laterale  | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL071 | Via Orlandi laterale  | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL072 | Via Orlandi laterale  | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL073 | Via Orlandi laterale  | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL074 | Via Orlandi laterale  | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL075 | Via Orlandi laterale  | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL076 | Borgo Orlandi         | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL077 | Borgo Orlandi         | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL078 | Borgo Orlandi         | cm B04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL079 | Borgo Orlandi         | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL080 | Via Bonatoni          | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL081 | Via Bonatoni          | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL082 | Via Bonatoni          | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL083 | Via Bonatoni          | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL084 | Via Bonatoni          | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL085 | Via Bonatoni          | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL086 | Via Bonatoni          | cm A07 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL087 | Via Bonatoni          | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL088 | Via Bonatoni          | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL089 | Via Bonatoni          | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL090 | Via Bonatoni          | cm A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL091 | Via Bonatoni          | cm A08 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL092 | Via Bonatoni          | cm A09 | 1   | SAP    | 100     |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                          | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|------------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q301_PL093 | Via XI Dicembre              | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL094 | Via XI Dicembre              | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL095 | Via XI Dicembre              | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL096 | Via XI Dicembre              | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL097 | Via XI Dicembre              | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL098 | Via XI Dicembre              | cm A10 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL099 | Via XI Dicembre              | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL100 | Via XI Dicembre              | cm A05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q301_PL101 | Monumento Via Monte Ortigara | cm A18 | 1   | FLU    | 36      |
| Q301_PL101 | Monumento Via Monte Ortigara | cm A18 | 1   | FLU    | 36      |
| Q301_PL102 | Via Vialetti                 | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q301_PL103 | Via Vialetti                 | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q301_PL104 | Via Vialetti                 | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Totale     |                              |        | 105 |        | 11.732  |

## Quadro Elettrico: Q302 - Piazza Roma

302



|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q302                                                                            |
| Descrizione         | Piazza Roma                                                                     |
| POD                 | 311627767                                                                       |
| Potenza (kW)        | 16,9                                                                            |
| Tipo di regolazione | Regolatore di flusso                                                            |
| Tasso di riduzione  | 33%                                                                             |
| Ore/anno            | 4200                                                                            |
| Data Installazione  |                                                                                 |
| Stato               | Il quadro non necessita di nessun intervento. Presenza di regolatore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                    | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q302_PL001 | Ponte sul fiume Brenta | cm B07 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL002 | Ponte sul fiume Brenta | cm B07 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL003 | Ponte sul fiume Brenta | cm B07 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL004 | Ponte sul fiume Brenta | cm B07 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL005 | Ponte sul fiume Brenta | cm B07 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL006 | Ponte sul fiume Brenta | cm B07 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL007 | Ponte sul fiume Brenta | cm B07 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL008 | Ponte sul fiume Brenta | cm B07 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL009 | Incrocio SP73          | cm B08 | 3   | SAP    | 150     |
| Q302_PL010 | Incrocio SP73          | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL011 | Via Monte Grappa       | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL012 | Via Monte Grappa       | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL013 | Via Monte Grappa       | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL014 | Via Monte Grappa       | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL015 | Via Monte Grappa       | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL016 | Via Monte Grappa       | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL017 | Via Monte Grappa       | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL018 | Via Monte Grappa       | cm B09 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL019 | Via Monte Grappa       | cm B09 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL020 | Via Monte Grappa       | cm B10 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL021 | Via Monte Grappa       | cm B09 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL022 | Via Monte Grappa       | cm B09 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL023 | Piazza Roma            | cm B12 | 2   | SAP    | 150     |
| Q302_PL024 | Piazza Roma            | cm B12 | 2   | SAP    | 150     |
| Q302_PL025 | Piazza Roma            | cm B12 | 2   | SAP    | 150     |
| Q302_PL026 | Piazza Roma            | cm B12 | 2   | SAP    | 150     |
| Q302_PL027 | Piazza Roma            | cm B12 | 2   | SAP    | 150     |
| Q302_PL028 | Piazza Roma            | cm B12 | 2   | SAP    | 150     |
| Q302_PL029 | Via Zannini            | cm B12 | 2   | SAP    | 150     |
| Q302_PL030 | Via Zannini            | cm B12 | 2   | SAP    | 150     |
| Q302_PL031 | Via Zannini            | cm B12 | 2   | SAP    | 150     |
| Q302_PL032 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL033 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL034 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL035 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL036 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL037 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL038 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL039 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL040 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL041 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL042 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL043 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL044 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL045 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL046 | Via Zannini            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |

## Punti Luce


| ID_PL      | VIA                   | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|-----------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q302_PL047 | Piazza Roma           | cm B05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL048 | Piazza Roma           | cm B05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL049 | Piazza Roma laterale  | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL050 | Piazza Roma laterale  | cm B06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL051 | Piazza Roma laterale  | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL052 | Piazza Roma laterale  | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL053 | Via Bonati            | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL054 | Via Bonati            | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL055 | Via Bonati            | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL056 | Via Bonati            | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL057 | Via Bonati            | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL058 | Via Bonati            | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL059 | Via Bonatoni          | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL060 | Via Bonatoni          | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL061 | Via Bonatoni laterale | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL062 | Via Bonatoni laterale | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL063 | Via Bonatoni laterale | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL064 | Via Bonatoni laterale | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL065 | Via Bonatoni laterale | cm B01 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL066 | Via Bonatoni laterale | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL067 | Via Bonatoni laterale | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL068 | Via Capitello         | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL069 | Via Capitello         | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL070 | Via Capitello         | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL071 | Via Capitello         | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL072 | Via Capitello         | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL073 | Via Capitello         | cm B11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL074 | Via Conti             | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL075 | Via Conti             | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL076 | Via Conti             | cm A11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL077 | Via Conti             | cm B06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL078 | Via Conti             | cm B06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL079 | Via Conti             | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL080 | Via Giusti            | cm A11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL081 | Via Giusti            | cm A11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL082 | Via Giusti            | cm A11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL083 | Via Giusti            | cm A11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL084 | Via Giusti            | cm A11 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL085 | Via Giusti            | cm A12 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL086 | Via Giusti            | cm A13 | 3   | SAP    | 100     |
| Q302_PL087 | Via Giusti            | cm A12 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL088 | Via Giusti            | cm A12 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL089 | Via Giusti            | cm A12 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL090 | Via Giusti            | cm C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL091 | Via Giusti            | cm C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL092 | Via Giusti            | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                 | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|---------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q302_PL093 | Via Giusti          | cm A14 | 1   | SAP    | 150     |
| Q302_PL094 | Via Giusti          | cm B13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL095 | Via Giusti          | cm B13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL096 | Via Giusti          | cm B13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL097 | Via Giusti          | cm B13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL098 | Via Giusti laterale | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL099 | Via Giusti laterale | cm B13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL100 | Via Giusti laterale | cm B13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL101 | Parco               | cm C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL102 | Parco               | cm C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL103 | Parco               | cm C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q302_PL048 | Piazza Roma         | cm B05 | 1   | SAP    | 100     |
|            |                     | Totale | 117 |        | 14.700  |

Quadro Elettrico: Q303 - Zannini

303

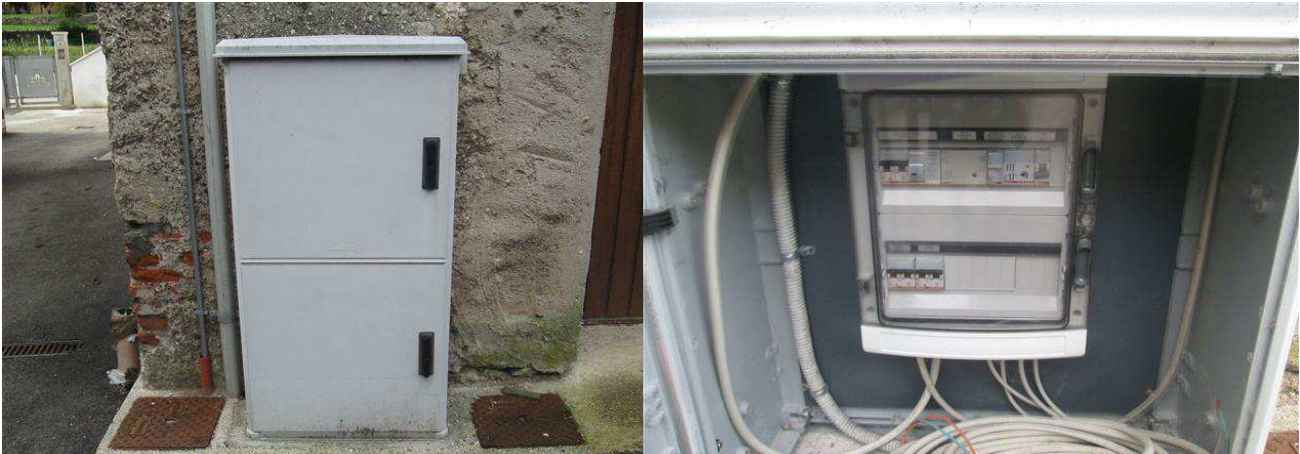

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q303                                         |
| Descrizione         | Zannini                                      |
| POD                 | 351317345                                    |
| Potenza (kW)        | 1,5                                          |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                       |
| Tasso di riduzione  | 0%                                           |
| Ore/anno            | 4200                                         |
| Data Installazione  |                                              |
| Stato               | Il quadro non necessita di nessun intervento |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                  | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|----------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q303_PL001 | Borgo Zannini        | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q303_PL002 | Borgo Zannini        | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q303_PL003 | Borgo Zannini        | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q303_PL004 | Borgo Zannini        | cm B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q303_PL005 | Via Zannini          | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL006 | Via Zannini          | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL007 | Via Zannini          | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL008 | Via Zannini          | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL009 | Via Zannini          | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL010 | Via Zannini          | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL011 | Via Zannini          | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL012 | Via Zannini          | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL013 | Via Zannini          | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL014 | Via Zannini laterale | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL015 | Via Zannini laterale | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL016 | Via Zannini laterale | cm A30 | 1   | LED    | 70      |
| Q303_PL017 | Via Zannini laterale | cm A29 | 1   | LED    | 70      |
|            |                      | Totale | 17  |        | 1.310   |

Quadro Elettrico: Q304 - Contarini

304



|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q304                                                                            |
| Descrizione         | Contarini                                                                       |
| POD                 | 352659762                                                                       |
| Potenza (kW)        | 1,2                                                                             |
| Tipo di regolazione | Regolatore di flusso                                                            |
| Tasso di riduzione  | 33%                                                                             |
| Ore/anno            | 4200                                                                            |
| Data Installazione  |                                                                                 |
| Stato               | Il quadro non necessita di nessun intervento. Presenza di regolatore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA            | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|----------------|--------|-----|--------|---------|
| Q304_PL028 | Via Pellizzari | cm A17 | 1   | SAP    | 100     |
| Q304_PL029 | Via Pellizzari | cm C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q304_PL030 | Via Tovi       | cm C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q304_PL031 | Via Tovi       | cm A17 | 1   | SAP    | 100     |
| Q304_PL032 | Via Tovi       | cm A17 | 1   | SAP    | 100     |
| Q304_PL033 | Via Tovi       | cm C06 | 1   | SAP    | 100     |
| Q304_PL034 | Via Tovi       | cm C05 | 1   | SAP    | 100     |
| Q304_PL035 | Via Tovi       | cm A19 | 1   | SAP    | 100     |
| Q304_PL036 | Via Tovi       | cm A19 | 1   | SAP    | 100     |
| Q304_PL037 | Via Tovi       | cm C05 | 1   | SAP    | 100     |
|            |                | Totale | 10  |        | 1.000   |

## Quadro Elettrico: Q305 - Campo da calcio

305



|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q305                                         |
| Descrizione         | Campo da calcio                              |
| POD                 | 314422180                                    |
| Potenza (kW)        | 16,5                                         |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                       |
| Tasso di riduzione  | 0%                                           |
| Ore/anno            | 140                                          |
| Data Installazione  |                                              |
| Stato               | Il quadro non necessita di nessun intervento |

| Punti Luce |                 |        |     |        |         |
|------------|-----------------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA             | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q305_PL001 | Campo da calcio | cm A22 | 3   | JM     | 400     |
| Q305_PL002 | Campo da calcio | cm A22 | 3   | JM     | 400     |
| Q305_PL003 | Campo da calcio | cm A22 | 3   | JM     | 400     |
| Q305_PL004 | Campo da calcio | cm A23 | 4   | JM     | 400     |
| Q305_PL005 | Campo da calcio | cm A23 | 4   | JM     | 400     |
| Q305_PL006 | Campo da calcio | cm A22 | 3   | JM     | 400     |
|            |                 | Totale | 20  |        | 8.000   |

Quadro Elettrico: Q306 - Campo da allenamento

306



|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q306                                         |
| Descrizione         | Campo da allenamento                         |
| POD                 | Collegato a Q001                             |
| Potenza (kW)        | 2,7                                          |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                       |
| Tasso di riduzione  | 0%                                           |
| Ore/anno            | 50                                           |
| Data Installazione  |                                              |
| Stato               | Il quadro non necessita di nessun intervento |

| Punti Luce |                      |        |     |        |         |
|------------|----------------------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA                  | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q306_PL001 | Campo da allenamento | cm A24 | 1   | JM     | 400     |
| Q306_PL002 | Campo da allenamento | cm A25 | 2   | JM     | 400     |
| Q306_PL003 | Campo da allenamento | cm A26 | 1   | JM     | 400     |
| Q306_PL004 | Campo da allenamento | cm A27 | 1   | JM     | 250     |
| Q306_PL005 | Campo da allenamento | cm A27 | 1   | JM     | 250     |
| Q306_PL006 | Campo da allenamento | cm A27 | 1   | JM     | 250     |
|            |                      | Totale | 7   |        | 2.350   |

## Quadro Elettrico: Q307 - Contarini Forfait

307



|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q307                                                                          |
| Descrizione         | Contarini Forfait                                                             |
| POD                 | --                                                                            |
| Potenza (kW)        | 0,2                                                                           |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo - Forfait                                              |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                            |
| Ore/anno            | 4200                                                                          |
| Data Installazione  |                                                                               |
| Stato               | Collegamento diretto alla rete di distribuzione. Contabilizzazione a Forfait. |



| Punti Luce |               |        |     |        |         |
|------------|---------------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA           | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q307_PL002 | Via Contarini | cm A09 | 1   | SAP    | 100     |
| Q307_PL001 | Via Contarini | cm A21 | 1   | SAP    | 100     |
|            |               | Totale | 2   |        | 200     |

Quadro Elettrico: Q308 - Chiesa

308



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| id_Quadro           | Q308                   |
| Descrizione         | Chiesa                 |
| POD                 | --                     |
| Potenza (kW)        | 0,2                    |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo |
| Tasso di riduzione  | 0%                     |
| Ore/anno            | 50                     |
| Data Installazione  |                        |
| Stato               | Quadro non accessibile |

| Punti Luce |          |        |     |        |         |
|------------|----------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA      | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q308_PL001 | Cimitero | cm A28 | 1   | ALO    | 200     |
|            |          | Totale | 1   |        | 200     |

LOCALITÀ VALSTAGNA

Quadro Elettrico: Q401 - Via Tovi

401



|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q401                                                         |
| Descrizione         | Via Tovi                                                     |
| POD                 | 352504505                                                    |
| Potenza (kW)        |                                                              |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                       |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                           |
| Ore/anno            | 4000                                                         |
| Data Installazione  |                                                              |
| Stato               | Protezione involucro conforme, nessun controllore di flusso. |

| Punti Luce |          |        |     |        |         |
|------------|----------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA      | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q401_PL001 | Via Tovi | vs C25 | 1   | SAP    | 70      |
|            |          | Totale | 1   |        | 70,00   |

## Quadro Elettrico: Q402 - Oliero di sotto

402



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q402                                                                                                 |
| Descrizione         | Oliero di sotto                                                                                      |
| POD                 | 351478641                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                               |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                   |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  | 5,4                                                                                                  |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                            | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|--------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q402_PL001 | Via Oliero di sopra            | vs A35 | 1   | LED    | 70       |
| Q402_PL002 | Via Oliero di sotto            | vs A35 | 1   | LED    | 70       |
| Q402_PL003 | Via Oliero di sotto            | vs A43 | 1   | LED    | 70       |
| Q402_PL004 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL005 | Via Oliero di sotto parcheggio | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL006 | Via Oliero di sotto parcheggio | vs C23 | 1   | FLU    | 20       |
| Q402_PL007 | Via Oliero di sotto parcheggio | vs C23 | 1   | FLU    | 20       |
| Q402_PL008 | Via Oliero di sotto parcheggio | vs C24 | 2   | FLU    | 20       |
| Q402_PL009 | Via Oliero di sotto parcheggio | vs C23 | 1   | FLU    | 20       |
| Q402_PL010 | Via Oliero di sotto parcheggio | vs C24 | 2   | FLU    | 20       |
| Q402_PL011 | Via Oliero di sotto parcheggio | vs C23 | 1   | FLU    | 20       |
| Q402_PL012 | Via Oliero di sotto parcheggio | vs C23 | 1   | FLU    | 20       |
| Q402_PL013 | Via Oliero di sotto laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL014 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL015 | Via Oliero di sotto laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL016 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL017 | Via Oliero di sotto laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL018 | Via Oliero di sotto laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL019 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL020 | Via Oliero di sotto laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL021 | Via Oliero di sotto laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL022 | Via Oliero di sotto laterale   | vs A45 | 1   | MBF    | 125      |
| Q402_PL023 | Via Oliero di sotto laterale   | vs A45 | 1   | MBF    | 125      |
| Q402_PL024 | Via Oliero di sotto laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL025 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL026 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL027 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL028 | Via Oliero di sotto laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL029 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL030 | Via Oliero di sotto            | vs A46 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL031 | Via Oliero di sotto            | vs A46 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL032 | Via Oliero di sotto            | vs A46 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL033 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL034 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL035 | Via Oliero di sotto laterale   | vs A46 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL036 | Via Oliero di sotto laterale   | vs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL037 | Via Oliero di sotto laterale   | vs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL038 | Via Oliero di sotto laterale   | vs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL039 | Via Oliero di sotto laterale   | vs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL040 | Via Oliero di sotto laterale   | vs A06 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL041 | Via Oliero di sotto laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL042 | Via Oliero di sotto laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL043 | Via Oliero di sotto laterale   | vs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL044 | Via Oliero di sotto            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q402_PL045 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL046 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL047 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL048 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL049 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL050 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL051 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL052 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL053 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL054 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q402_PL055 | Via Oliero di sotto            | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                                |        | 57  |        | 4.310,00 |



## Quadro Elettrico: Q403 - Via Londa

403



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q403                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Londa                                                                                            |
| POD                 | 351543523                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                               |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                   |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  | 4,8                                                                                                  |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                            | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|--------------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q403_PL001 | Via Rialto                     | vs A33 | 1   | SAP    | 100     |
| Q403_PL002 | Via Rialto laterale            | vs C14 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL003 | Via Rialto                     | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL004 | Via Rialto                     | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL005 | Via Rialto                     | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL006 | Via Rialto                     | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL007 | Via Rialto                     | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL008 | Via Rialto                     | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL009 | Via Londa                      | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL010 | Via Rialto laterale            | vs A38 | 1   | MBF    | 125     |
| Q403_PL011 | Via Rialto laterale            | vs A37 | 1   | MBF    | 125     |
| Q403_PL012 | Via Londa                      | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL013 | Via Londa                      | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL014 | Via Londa                      | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL015 | Via Londa                      | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL016 | Via Londa laterale             | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL017 | Via Londa                      | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL018 | Via Londa laterale             | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL019 | Via Londa laterale             | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL020 | Via Londa laterale             | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL021 | Via Londa                      | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL022 | Via Londa                      | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL023 | Via Londa                      | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL024 | Via Londa                      | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL025 | Via Londa                      | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL026 | Via Londa                      | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL027 | Via Oliero di sopra laterale   | vs B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q403_PL028 | Via Oliero di sopra            | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL029 | Via Oliero di sopra            | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL030 | Via Oliero di sopra            | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL031 | Via Oliero di sopra            | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL032 | Via Oliero di sopra laterale   | vs B09 | 1   | MBF    | 125     |
| Q403_PL033 | Via Oliero di sopra laterale   | vs A41 | 1   | SAP    | 100     |
| Q403_PL034 | Via Oliero di sopra            | vs A35 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL035 | Via Oliero di sopra            | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL036 | Via Oliero di sopra laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL037 | Via Oliero di sopra            | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL038 | Via Oliero di sopra parcheggio | vs E06 | 1   | FLU    | 22      |
| Q403_PL039 | Via Oliero di sopra parcheggio | vs E06 | 1   | FLU    | 22      |
| Q403_PL040 | Via Oliero di sopra parcheggio | vs E06 | 1   | FLU    | 22      |
| Q403_PL041 | Via Oliero di sopra parcheggio | vs E06 | 1   | FLU    | 22      |
| Q403_PL042 | Via Oliero di sopra parcheggio | vs E06 | 1   | FLU    | 22      |
| Q403_PL043 | Via Oliero di sopra laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL044 | Via Oliero di sopra            | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL045 | Via Oliero di sopra            | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL046 | Via Oliero di sopra laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL047 | Via Oliero di sopra            | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL048 | Via Oliero di sopra            | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL049 | Via Oliero di sopra            | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL050 | Via Oliero di sopra laterale   | vs A42 | 2   | JM     | 150     |
| Q403_PL051 | Via Oliero di sopra            | vs A43 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL052 | Via Oliero di sopra            | vs A43 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL053 | Via Oliero di sopra            | vs C21 | 1   | SAP    | 100     |
| Q403_PL054 | Via Oliero di sopra            | vs C21 | 1   | SAP    | 100     |
| Q403_PL055 | Via Oliero di sopra laterale   | vs C22 | 1   | SAP    | 70      |
| Q403_PL056 | Via Oliero di sopra            | vs A44 | 1   | LED    | 70      |
| Q403_PL057 | Via Oliero di sopra            | vs A44 | 1   | LED    | 70      |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA                          | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q403_PL058 | Via Oliero di sopra          | vs A44 | 1   | LED    | 70       |
| Q403_PL059 | Via Oliero di sopra laterale | vs C15 | 1   | SAP    | 70       |
| Q403_PL060 | Via Oliero di sopra laterale | vs A31 | 1   | SAP    | 100      |
|            |                              | Totale | 61  |        | 4.535,00 |

# Quadro Elettrico: Q404 - Via Londa - cimitero

404



|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q404                                                                                            |
| Descrizione         | Via Londa - cimitero                                                                            |
| POD                 |                                                                                                 |
| Potenza (kW)        |                                                                                                 |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                          |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                              |
| Ore/anno            | 4000                                                                                            |
| Data Installazione  |                                                                                                 |
| Stato               | Protezione involucro conforme, presenza protezione differenziale, nessun controllore di flusso. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA                | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|--------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q404_PL001 | Via Londa laterale | vs A40 | 1   | SAP    | 150     |
| Q404_PL002 | Via Londa laterale | vs A40 | 1   | SAP    | 150     |
| Q404_PL003 | Via Londa laterale | vs A40 | 1   | SAP    | 150     |
|            |                    | Totale | 3   |        | 450,00  |

## Quadro Elettrico: Q405 - Via Rialto

405



|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q405                                                                                            |
| Descrizione         | Via Rialto                                                                                      |
| POD                 |                                                                                                 |
| Potenza (kW)        |                                                                                                 |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                          |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                              |
| Ore/anno            | 4000                                                                                            |
| Data Installazione  |                                                                                                 |
| Stato               | Protezione involucro conforme, presenza protezione differenziale, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                 | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|---------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q405_PL001 | Via Rialto          | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q405_PL002 | Via Rialto          | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q405_PL003 | Via Rialto          | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q405_PL004 | Via Rialto          | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q405_PL005 | Via Rialto          | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q405_PL006 | Via Rialto          | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q405_PL007 | Via Rialto          | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q405_PL008 | Via Rialto laterale | vs A34 | 1   | MBF    | 125      |
| Q405_PL009 | Via Rialto          | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q405_PL010 | Via Rialto          | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q405_PL011 | Via Rialto          | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q405_PL012 | Via Rialto laterale | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q405_PL013 | Lungo torrente      | vs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q405_PL014 | Lungo torrente      | vs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q405_PL015 | Lungo torrente      | vs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q405_PL016 | Lungo torrente      | vs E01 | 1   | SAP    | 100      |
|            |                     | Totale | 26  |        | 2.025,00 |

## Quadro Elettrico: Q406 - Piazza San Marco

406



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q406                                                                                                 |
| Descrizione         | Piazza San Marco                                                                                     |
| POD                 | 351500590                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 22:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 30%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  | 10,6                                                                                                 |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                        | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|----------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q406_PL001 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL002 | Lungo torrente             | vs C12 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL003 | Lungo torrente             | vs C12 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL004 | Lungo torrente             | vs C12 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL005 | Lungo torrente             | vs C12 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL006 | Lungo torrente             | vs C12 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL007 | Lungo torrente             | vs C12 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL008 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL009 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL010 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL011 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL012 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL013 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL014 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL015 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL016 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL017 | Via Capovilla              | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL018 | Via Capovilla              | vs C14 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL019 | Via Capovilla              | vs C14 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL020 | Via Capovilla              | vs C14 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL021 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL022 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL023 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL024 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL025 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL026 | Via Roma                   | vs A25 | 1   | SAP    | 150     |
| Q406_PL027 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL028 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL029 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL030 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL031 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL032 | Via Roma                   | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL033 | Via Roma                   | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL034 | Via Roma                   | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL035 | Via Roma laterale          | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL036 | Via Roma                   | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL037 | Via Roma                   | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL038 | Via Roma                   | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL039 | Via Roma laterale          | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL040 | Via Roma laterale          | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL041 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL042 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL043 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL044 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL045 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL046 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL047 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL048 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL049 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL050 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL051 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL052 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL053 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL054 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL055 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL056 | Riviera Garibaldi pedonale | vs D01 | 1   | LED    | 4       |
| Q406_PL057 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL058 | Via Sette Comuni           | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL059 | Piazza San Marco           | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                        | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|----------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q406_PL060 | Via Roma laterale          | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL061 | Riviera Garibaldi          | vs C17 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL062 | Riviera Garibaldi          | vs C17 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL063 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL064 | Riviera Garibaldi          | vs C17 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL065 | Riviera Garibaldi          | vs C17 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL066 | Riviera Garibaldi laterale | vs C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL067 | Riviera Garibaldi laterale | vs C02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL068 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL069 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL070 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL071 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL072 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL073 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL074 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL075 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL076 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL077 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL078 | Riviera Garibaldi          | vs C13 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL079 | Riviera Garibaldi laterale | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL080 | Riviera Garibaldi laterale | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL081 | Via Sette Comuni laterale  | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL082 | Riviera Garibaldi laterale | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL083 | Riviera Garibaldi laterale | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL084 | Via Sette Comuni laterale  | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL085 | Via Sette Comuni laterale  | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL086 | Via Sette Comuni laterale  | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL087 | Via Sette Comuni laterale  | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL088 | Centro Storico             | vs C11 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL089 | Centro Storico             | vs C11 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL090 | Centro Storico             | vs C11 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL091 | Centro Storico             | vs C11 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL092 | Centro Storico             | vs C11 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL093 | Centro Storico             | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL094 | Centro Storico             | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL095 | Centro Storico             | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL096 | Centro Storico             | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL097 | Centro Storico             | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL098 | Centro Storico             | vs A31 | 1   | SAP    | 100     |
| Q406_PL099 | Centro Storico             | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL100 | Centro Storico             | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL101 | Centro Storico             | vs C16 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL102 | Centro Storico             | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL103 | Centro Storico             | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL104 | Centro Storico             | vs E03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q406_PL105 | Centro Storico             | vs E03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q406_PL106 | Centro Storico             | vs E03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q406_PL107 | Centro Storico             | vs E03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q406_PL108 | Centro Storico             | vs E05 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL109 | Centro Storico             | vs E05 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL110 | Centro Storico             | vs A30 | 1   | JM     | 400     |
| Q406_PL111 | Centro Storico             | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL112 | Centro Storico             | vs A30 | 1   | JM     | 400     |
| Q406_PL113 | Piazza San Marco           | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL114 | Piazza San Marco           | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL115 | Piazza San Marco           | vs C15 | 1   | SAP    | 70      |
| Q406_PL116 | Piazza San Marco           | vs A29 | 1   | JM     | 150     |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                        | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)   |
|------------|----------------------------|--------|-----|--------|-----------|
| Q406_PL118 | Via Sette Comuni           | vs A29 | 1   | JM     | 150       |
| Q406_PL119 | Via Sette Comuni           | vs C15 | 1   | SAP    | 70        |
| Q406_PL120 | Via Sette Comuni           | vs C15 | 1   | SAP    | 70        |
| Q406_PL121 | Via Sette Comuni           | vs C15 | 1   | SAP    | 70        |
| Q406_PL122 | Via Sette Comuni           | vs A28 | 1   | FLU    | 36        |
| Q406_PL123 | Via Sette Comuni laterale  | vs E04 | 2   | SAP    | 70        |
| Q406_PL124 | Via Sette Comuni laterale  | vs E04 | 2   | SAP    | 70        |
| Q406_PL125 | Riviera Garibaldi laterale | vs C15 | 1   | SAP    | 70        |
| Q406_PL126 | Piazza San Marco           | vs B02 | 1   | SAP    | 100       |
| Totale     |                            |        | 127 |        | 10.498,00 |

## Quadro Elettrico: Q407 - Ponte Valstagna

407



|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q407                                                                                            |
| Descrizione         | Ponte Valstagna                                                                                 |
| POD                 |                                                                                                 |
| Potenza (kW)        |                                                                                                 |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                          |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                              |
| Ore/anno            | 4000                                                                                            |
| Data Installazione  |                                                                                                 |
| Stato               | Protezione involucro conforme, presenza protezione differenziale, nessun controllore di flusso. |

| Punti Luce |                   |        |     |        |          |
|------------|-------------------|--------|-----|--------|----------|
| ID_PL      | VIA               | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
| Q407_PL001 | Riviera Garibaldi | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q407_PL002 | Via Rialto        | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q407_PL003 | Via Marconi       | vs C20 | 2   | SAP    | 70       |
| Q407_PL004 | Via Marconi       | vs C20 | 2   | SAP    | 70       |
| Q407_PL005 | Via Marconi       | vs C19 | 2   | SAP    | 70       |
| Q407_PL006 | Via Marconi       | vs A32 | 1   | SAP    | 150      |
| Q407_PL007 | Via Marconi       | vs A32 | 1   | SAP    | 150      |
| Q407_PL008 | Via Marconi       | vs A32 | 1   | SAP    | 150      |
| Q407_PL009 | Via Marconi       | vs A32 | 1   | SAP    | 150      |
| Q407_PL010 | Via Marconi       | vs A32 | 1   | SAP    | 150      |
| Q407_PL011 | Via Marconi       | vs A32 | 1   | SAP    | 150      |
| Q407_PL012 | Via IV Novembre   | vs C15 | 1   | SAP    | 70       |
| Totale     |                   |        | 17  |        | 1.670,00 |

Quadro Elettrico: Q408 - Via IV Novembre

408



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q408                                                                                                 |
| Descrizione         | Via IV Novembre                                                                                      |
| POD                 | 562000362                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 22:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 30%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  | 2,2                                                                                                  |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                        | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|----------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q408_PL001 | Via Sette Comuni laterale  | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q408_PL002 | Riviera Garibaldi laterale | vs C15 | 1   | SAP    | 70       |
| Q408_PL003 | Via IV Novembre            | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q408_PL004 | Via IV Novembre            | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL005 | Via IV Novembre            | vs A36 | 1   | JM     | 70       |
| Q408_PL006 | Via IV Novembre            | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL007 | Via IV Novembre            | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL008 | Via IV Novembre            | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL009 | Via IV Novembre            | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q408_PL010 | Via IV Novembre            | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q408_PL011 | Via IV Novembre            | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q408_PL012 | Via IV Novembre            | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL013 | Via IV Novembre            | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q408_PL014 | Via IV Novembre            | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL015 | Via IV Novembre            | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL016 | Via Val Franzela           | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL017 | Via Val Franzela           | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL018 | Via Val Franzela           | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL019 | Via Val Franzela           | vs A27 | 1   | SAP    | 100      |
| Q408_PL020 | Via Val Franzela           | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q408_PL021 | Via Val Franzela           | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL022 | Via Val Franzela           | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL023 | Via Sette Comuni laterale  | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q408_PL024 | Via Sette Comuni           | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q408_PL025 | Via Sette Comuni           | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL026 | Via Sette Comuni           | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL027 | Via Sette Comuni           | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
| Q408_PL028 | Via Sette Comuni           | vs B08 | 1   | MBF    | 125      |
|            |                            | Totale | 28  |        | 3.050,00 |

## Quadro Elettrico: Q409 - Via Val Franzela

409



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q409                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Val Franzela                                                                                     |
| POD                 |                                                                                                      |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                               |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                   |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA              | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q409_PL001 | Via Val Franzela | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q409_PL002 | Via Val Franzela | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q409_PL003 | Via Giaconi      | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q409_PL004 | Via Giaconi      | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q409_PL005 | Via Val Franzela | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q409_PL006 | Via Val Franzela | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q409_PL007 | Via Val Franzela | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q409_PL008 | Via Val Franzela | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q409_PL009 | Via Val Franzela | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q409_PL010 | Via Val Franzela | vs C15 | 1   | SAP    | 70       |
| Q409_PL011 | Via Val Franzela | vs C15 | 1   | SAP    | 70       |
| Q409_PL012 | Via Val Franzela | vs C15 | 1   | SAP    | 70       |
| Q409_PL013 | Via Val Franzela | vs C15 | 1   | SAP    | 70       |
| Q409_PL014 | Via Val Franzela | vs C15 | 1   | SAP    | 70       |
|            |                  | Totale | 14  |        | 1.250,00 |

Quadro Elettrico: Q410 - Via Giaconi

410



|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q410                                                                        |
| Descrizione         | Via Giaconi                                                                 |
| POD                 |                                                                             |
| Potenza (kW)        |                                                                             |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                      |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                          |
| Ore/anno            | 4000                                                                        |
| Data Installazione  |                                                                             |
| Stato               | Illuminazione pubblica sotto il quadro "Erta" che serve la pompa dell'acqua |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA         | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|-------------|--------|-----|--------|---------|
| Q410_PL001 | Via Giaconi | vs C18 | 1   | SAP    | 70      |
| Q410_PL002 | Via Giaconi | vs A17 | 1   | SAP    | 100     |
| Q410_PL003 | Via Giaconi | vs A17 | 1   | SAP    | 100     |
| Q410_PL004 | Via Giaconi | vs A17 | 1   | SAP    | 100     |
|            |             | Totale | 4   |        | 370,00  |

## Quadro Elettrico: Q411 - Via Mori

411



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q411                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Mori                                                                                             |
| POD                 | 351430108                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 23:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 25%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  | 2,2                                                                                                  |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA               | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q411_PL001 | Via Mattiotti     | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q411_PL002 | Via Mattiotti     | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q411_PL003 | Via Mattiotti     | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q411_PL004 | Via Mattiotti     | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q411_PL005 | Via Mattiotti     | vs A24 | 1   | SAP    | 100      |
| Q411_PL006 | Via Mattiotti     | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q411_PL007 | Via Mori          | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q411_PL008 | Via Mori          | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q411_PL009 | Via Mori          | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q411_PL010 | Via Mori laterale | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q411_PL011 | Via Mori laterale | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q411_PL012 | Via Mori laterale | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q411_PL013 | Via Mori laterale | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q411_PL014 | Via Mori laterale | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q411_PL015 | Via Mori laterale | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q411_PL016 | Via Mori laterale | vs C12 | 1   | SAP    | 70       |
| Q411_PL017 | Via Mattiotti     | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q411_PL018 | Via Mattiotti     | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                   |        | 18  |        | 1.590,00 |

## Quadro Elettrico: Q412 - Via Col Mezzorigo

412



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q412                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Col Mezzorigo                                                                                    |
| POD                 | 351416785                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                               |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                   |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA                    | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q412_PL001 | Via Mattiotti          | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q412_PL002 | Via Mattiotti          | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q412_PL003 | Via Mattiotti          | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q412_PL004 | Via Mattiotti pedonale | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
|            |                        | Totale | 4   |        | 400,00  |

Quadro Elettrico: Q413 - Via Monsignore della Zuanna

413



|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q413                                                         |
| Descrizione         | Via Monsignore della Zuanna                                  |
| POD                 |                                                              |
| Potenza (kW)        |                                                              |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                       |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                           |
| Ore/anno            | 4000                                                         |
| Data Installazione  |                                                              |
| Stato               | Protezione involucro conforme, nessun controllore di flusso. |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                                  | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|--------------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q413_PL001 | Via Monsignore dalla Zuanna laterale | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q413_PL002 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL003 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL004 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL005 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL006 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL007 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL008 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL009 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL010 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL011 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL012 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL013 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL014 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
| Q413_PL015 | Lungo torrente                       | vs C11 | 1   | SAP    | 70       |
|            |                                      | Totale | 15  |        | 1.080,00 |

# Quadro Elettrico: Q414 - Via Monsignore della Zuanna

414



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q414                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Monsignore della Zuanna                                                                          |
| POD                 | 352508977                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                               |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                   |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                                  | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|--------------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q414_PL001 | Via Fontoli                          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL002 | Via Fontoli                          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL003 | Via Fontoli                          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL004 | Via Fontoli                          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL005 | Via Fontoli                          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL006 | Via Fontoli laterale                 | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL007 | Via Fontoli                          | vs A15 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL008 | Via Fontoli                          | vs A15 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL009 | Via Fontoli                          | vs A15 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL010 | Via Fontoli                          | vs A15 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL011 | Via Monsignore dalla Zuanna          | vs A15 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL012 | Via Monsignore dalla Zuanna          | vs A15 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL013 | Via Monsignore dalla Zuanna          | vs A21 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL014 | Via Monsignore dalla Zuanna laterale | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL015 | Via Monsignore dalla Zuanna          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL016 | Via Monsignore dalla Zuanna          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL017 | Via Monsignore dalla Zuanna          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL018 | Via Capovilla                        | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q414_PL019 | Via Capovilla                        | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
|            |                                      | Totale | 19  |        | 1.900,00 |

## Quadro Elettrico: Q415 - Via Ponte Subiolo

415



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q415                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Ponte Subiolo                                                                                    |
| POD                 | 352503983                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 22:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 30%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                        | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|----------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q415_PL001 | Via S. Gaetano             | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL002 | Via S. Gaetano             | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL003 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL004 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL005 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL006 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL007 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL008 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL009 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL010 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL011 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL012 | Via Ponte Subiolo          | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q415_PL013 | Via Ponte Subiolo laterale | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q415_PL014 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL015 | Via Ponte Subiolo          | vs A20 | 1   | SAP    | 110      |
| Q415_PL016 | Via Ponte Subiolo          | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q415_PL017 | Via Ponte Subiolo          | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q415_PL018 | Via Fontoli                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q415_PL019 | Via Fontoli                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q415_PL020 | Via Fontoli                | vs B07 | 1   | MBF    | 125      |
| Totale     |                            |        | 20  |        | 2.255,00 |

## Quadro Elettrico: Q416 - Via San Gaetano

416



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q416                                                                                                 |
| Descrizione         | Via San Gaetano                                                                                      |
| POD                 | 352501948                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 22:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 30%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                       | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|---------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q416_PL001 | Via S. Gaetano            | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL002 | Via S. Gaetano            | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL003 | Via S. Gaetano            | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL004 | Via S. Gaetano            | vs A49 | 1   | LED    | 70       |
| Q416_PL005 | Via S. Gaetano parcheggio | vs A48 | 1   | LED    | 70       |
| Q416_PL006 | Via S. Gaetano parcheggio | vs A48 | 1   | LED    | 70       |
| Q416_PL007 | Via S. Gaetano parcheggio | vs A48 | 1   | LED    | 70       |
| Q416_PL008 | Via S. Gaetano pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL009 | Via S. Gaetano pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL010 | Via S. Gaetano pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL011 | Via S. Gaetano            | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL012 | Via S. Gaetano            | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL013 | Via S. Gaetano            | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL014 | Via S. Gaetano            | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL015 | Via S. Gaetano laterale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL016 | Via S. Gaetano pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL017 | Via S. Gaetano            | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL018 | Via S. Gaetano laterale   | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL019 | Via S. Gaetano            | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q416_PL020 | Via S. Gaetano laterale   | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL021 | Via S. Gaetano laterale   | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL022 | Via S. Gaetano laterale   | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL023 | Via S. Gaetano laterale   | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL024 | Via S. Gaetano laterale   | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL025 | Via S. Gaetano pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL026 | Via S. Gaetano pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL027 | Via S. Gaetano pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL028 | Via S. Gaetano laterale   | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL029 | Via S. Gaetano laterale   | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL030 | Via S. Gaetano laterale   | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL031 | Via S. Gaetano pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL032 | Via S. Gaetano pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q416_PL033 | Via S. Gaetano pedonale   | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL034 | Via S. Gaetano            | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q416_PL035 | Via S. Gaetano            | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q416_PL036 | Via S. Gaetano            | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q416_PL037 | Via S. Gaetano pedonale   | vs E02 | 1   | MBF    | 125      |
| Q416_PL038 | Via S. Gaetano pedonale   | vs E02 | 1   | MBF    | 125      |
| Q416_PL039 | Via S. Gaetano pedonale   | vs E02 | 1   | MBF    | 125      |
| Q416_PL040 | Via S. Gaetano            | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL041 | Via S. Gaetano            | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q416_PL042 | Via S. Gaetano laterale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Totale     |                           |        | 42  |        | 3.895,00 |

## Quadro Elettrico: Q417 - Via Sasso Stefani

417



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q417                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Sasso Stefani                                                                                    |
| POD                 | 352500836                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 24:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 20%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |



| Punti Luce |                              |        |     |        |          |
|------------|------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| ID_PL      | VIA                          | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
| Q417_PL001 | Via Sasso Stefani            | vs B04 | 1   | MBF    | 125      |
| Q417_PL002 | Via Sasso Stefani            | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL003 | Via Sasso Stefani            | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL004 | Via Sasso Stefani            | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q417_PL005 | Via Sasso Stefani            | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL006 | Via Sasso Stefani            | vs C08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL007 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL008 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL009 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q417_PL010 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q417_PL011 | Via Sasso Stefani            | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q417_PL012 | Via Sasso Stefani            | vs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL013 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q417_PL014 | Via Sasso Stefani            | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL015 | Via Sasso Stefani            | vs A18 | 2   | SAP    | 100      |
| Q417_PL016 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL017 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q417_PL018 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL019 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL020 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL021 | Via Sasso Stefani pedonale   | vs E01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL022 | Via Sasso Stefani parcheggio | vs C09 | 1   | MBF    | 125      |
| Q417_PL023 | Via Sasso Stefani parcheggio | vs C09 | 1   | MBF    | 125      |
| Q417_PL024 | Via Sasso Stefani parcheggio | vs A19 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL025 | Via Sasso Stefani parcheggio | vs C09 | 1   | MBF    | 125      |
| Q417_PL026 | Via Sasso Stefani            | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL027 | Via Sasso Stefani            | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL028 | Via Sasso Stefani            | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL029 | Via S. Gaetano               | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL030 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL031 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL032 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL033 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL034 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL035 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL036 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL037 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL038 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL039 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL040 | Via S. Gaetano laterale      | vs B06 | 1   | SAP    | 100      |
| Q417_PL041 | Via S. Gaetano               | vs B05 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                              |        | 42  |        | 4.175,00 |

## Quadro Elettrico: Q418 - Via Giarano

418



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q418                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Giarano                                                                                          |
| POD                 | 352507776                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 22:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 30%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                      | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|--------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q418_PL001 | Via valgadena            | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL002 | Via valgadena            | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL003 | Via valgadena            | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL004 | Via Valgadena laterale   | vs B03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q418_PL005 | Via Valgadena laterale   | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL006 | Via Giara Modon laterali | vs B03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q418_PL007 | Via Giara Modon laterali | vs B03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q418_PL008 | Via Giara Modon laterali | vs B03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q418_PL009 | Via Giara Modon          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL010 | Via Giara Modon          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL011 | Via Giara Modon          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL012 | Via Giara Modon          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL013 | Via Giara Modon          | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL014 | Via Giara Modon          | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL015 | Via Giara Modon pedonale | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL016 | Via Giara Modon pedonale | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL017 | Via Giara Modon pedonale | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q418_PL018 | Via Giara Modon pedonale | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q418_PL019 | Via Giara Modon pedonale | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q418_PL020 | Via Giara Modon          | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL021 | Via Giara Modon          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL022 | Via Giara Modon          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL023 | Via Giara Modon laterali | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL024 | Via Giara Modon          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL025 | Via Giara Modon          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q418_PL026 | Via Giara Modon          | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
|            |                          | Totale | 26  |        | 2.390,00 |

# Quadro Elettrico: Q419 - Contrada Cavai

419



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q419                                                                                                 |
| Descrizione         | Contrada Cavai                                                                                       |
| POD                 | 352499480                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 22:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 30%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

| Punti Luce |                        |        |     |        |          |
|------------|------------------------|--------|-----|--------|----------|
| ID_PL      | VIA                    | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
| Q419_PL001 | Via valgadena          | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q419_PL002 | Via Valgadena laterale | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q419_PL003 | Via Valgadena laterale | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q419_PL004 | Via valgadena          | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q419_PL005 | Via valgadena          | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q419_PL006 | Via valgadena          | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q419_PL007 | Via valgadena          | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q419_PL008 | Via valgadena          | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q419_PL009 | Via valgadena          | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q419_PL010 | Via valgadena          | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q419_PL011 | Via valgadena          | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q419_PL012 | Via valgadena          | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
|            |                        | Totale | 12  |        | 1.210,00 |

## Quadro Elettrico: Q420 - Via Palazzon

420



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q420                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Palazzon                                                                                         |
| POD                 | 352499382                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 21:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 35%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                    | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q420_PL001 | Via valgadena          | vs B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q420_PL002 | Via valgadena          | vs A03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q420_PL003 | Via valgadena          | vs A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q420_PL004 | Via Valgadena laterale | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q420_PL005 | Via valgadena          | vs A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q420_PL006 | Via valgadena          | vs A03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q420_PL007 | Via valgadena          | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q420_PL008 | Via valgadena          | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q420_PL009 | Via valgadena          | vs A03 | 1   | MBF    | 125     |
| Totale     |                        |        | 9   |        | 945,00  |

# Quadro Elettrico: Q421 - Via Costa

421



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q421                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Costa                                                                                            |
| POD                 | 351448857                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 24:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 20%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |



## Punti Luce

| ID_PL      | VIA       | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-----------|--------|-----|--------|----------|
| Q421_PL001 | Via Costa | vs C07 | 1   | SAP    | 100      |
| Q421_PL002 | Via Costa | vs C07 | 1   | SAP    | 100      |
| Q421_PL003 | Via Costa | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q421_PL004 | Via Costa | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q421_PL005 | Via Costa | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q421_PL006 | Via Costa | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q421_PL007 | Via Costa | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q421_PL008 | Via Costa | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q421_PL009 | Via Costa | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Q421_PL010 | Via Costa | vs A17 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |           |        | 10  |        | 1.000,00 |

## Quadro Elettrico: Q422 - Frazione Costa (+ campo tennis)

422



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q422                                                                                                 |
| Descrizione         | Frazione Costa (+ campo tennis)                                                                      |
| POD                 | 352540009                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 21:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 35%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                      | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|--------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q422_PL001 | Via Costa                | vs B02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL002 | Via Costa                | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL003 | Via Costa                | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL004 | Via Costa                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q422_PL005 | Via Costa laterali       | vs A10 | 1   | SAP    | 70       |
| Q422_PL006 | Via Costa                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q422_PL007 | Via Costa                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q422_PL008 | Via Costa                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q422_PL009 | Via Costa                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q422_PL010 | Via Costa                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q422_PL011 | Via Costa Campo sportivo | vs A11 | 2   | JM     | 400      |
| Q422_PL012 | Via Costa Campo sportivo | vs A11 | 2   | JM     | 400      |
| Q422_PL013 | Via Costa Campo sportivo | vs A11 | 2   | JM     | 400      |
| Q422_PL014 | Via Costa Campo sportivo | vs A11 | 2   | JM     | 400      |
| Q422_PL015 | Via Costa Campo sportivo | vs A12 | 3   | JM     | 400      |
| Q422_PL016 | Via Costa Campo sportivo | vs A12 | 3   | JM     | 400      |
| Q422_PL017 | Via Costa Campo sportivo | vs A13 | 2   | JM     | 400      |
| Q422_PL018 | Via Costa                | vs A14 | 1   | MBF    | 125      |
| Q422_PL019 | Via Costa laterali       | vs A15 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL020 | Via Costa - ponte        | vs B03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q422_PL021 | Via Costa - ponte        | vs B03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q422_PL022 | Via Costa                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q422_PL023 | Via Costa                | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL024 | Via Costa pedonali       | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL025 | Via Costa laterali       | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL026 | Via Costa laterali       | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL027 | Via Costa pedonali       | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL028 | Via Costa laterali       | vs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL029 | Via Costa laterali       | vs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL030 | Via Costa laterali       | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL031 | Via Costa                | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL032 | Via Costa                | vs C03 | 1   | SAP    | 70       |
| Q422_PL033 | Via Costa                | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL034 | Via Costa pedonali       | vs C06 | 1   | SAP    | 70       |
| Q422_PL035 | Via Costa pedonali       | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL036 | Via Costa pedonali       | vs A16 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL037 | Via Costa pedonali       | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q422_PL038 | Via Costa                | vs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                          |        | 47  |        | 9.550,00 |

Quadro Elettrico: Q423 - Contrada Pieretti

423



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q423                                                                                                 |
| Descrizione         | Contrada Pieretti                                                                                    |
| POD                 | 352504190                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                               |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                   |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA                   | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|-----------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q423_PL001 | Via Pieretti          | vs B02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q423_PL002 | Via Pieretti          | vs A03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q423_PL003 | Via Pieretti          | vs A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q423_PL004 | Via Pieretti          | vs A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q423_PL005 | Via Pieretti laterali | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q423_PL006 | Via Pieretti laterali | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q423_PL007 | Via Costa pedonali    | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q423_PL008 | Via Costa pedonali    | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q423_PL009 | Via Costa pedonali    | vs A09 | 1   | SAP    | 100     |
| Totale     |                       |        | 9   |        | 925,00  |

## Quadro Elettrico: Q424 - Via Barbamarco

424



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q424                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Barbamarco                                                                                       |
| POD                 | 351448865                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                               |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                   |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

| Punti Luce |                         |        |     |        |         |
|------------|-------------------------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA                     | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q424_PL001 | Via Barbamarco          | vs A03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q424_PL002 | Via Barbamarco          | vs A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q424_PL003 | Via Barbamarco          | vs A03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q424_PL004 | Via Barbamarco laterali | vs C04 | 1   | SAP    | 100     |
| Q424_PL005 | Via Barbamarco laterali | vs A08 | 1   | SAP    | 100     |
| Q424_PL006 | Via Barbamarco laterali | vs C01 | 1   | SAP    | 100     |
| Q424_PL007 | Via Barbamarco laterali | vs C05 | 1   | SAP    | 100     |
| Totale     |                         |        | 7   |        | 750,00  |

Quadro Elettrico: Q425 - Via Barbamarco - cimitero

425



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q425                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Barbamarco - cimitero                                                                            |
| POD                 | 352511501                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 21:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 35%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |



Punti Luce

| ID_PL      | VIA            | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|----------------|--------|-----|--------|---------|
| Q425_PL001 | Via Collicello | vs A02 | 1   | SAP    | 100     |
| Q425_PL002 | Via Collicello | vs A03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q425_PL003 | Via Collicello | vs A03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q425_PL004 | Via Collicello | vs C03 | 1   | SAP    | 70      |
| Q425_PL005 | Via Collicello | vs A02 | 1   | SAP    | 100     |
|            |                | Totale | 5   |        | 520,00  |

## Quadro Elettrico: Q426 - Collicello

426



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q426                                                                                                 |
| Descrizione         | Collicello                                                                                           |
| POD                 | 352510971                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 22:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 30%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                     | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|-------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q426_PL001 | Via Sbarra              | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL002 | Via Sbarra              | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q426_PL003 | Via Sbarra              | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL004 | Via Sbarra laterale     | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL005 | Via Sbarra pedonale     | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL006 | Via Sbarra pedonale     | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL007 | Via Sbarra laterale     | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL008 | Via Sbarra              | vs A04 | 1   | LED    | 70       |
| Q426_PL009 | Via Sbarra              | vs A04 | 1   | LED    | 70       |
| Q426_PL010 | Via Sbarra              | vs A04 | 1   | LED    | 70       |
| Q426_PL011 | Via Collicello          | vs A05 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL012 | Via Collicello          | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL013 | Via Collicello          | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL014 | Via Collicello - parco  | vs A06 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL015 | Via Collicello          | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL016 | Via Collicello          | vs A07 | 1   | SAP    | 400      |
| Q426_PL017 | Via Collicello laterali | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL018 | Via Collicello          | vs C02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL019 | Via Collicello          | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL020 | Via Collicello laterali | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q426_PL021 | Via Collicello          | vs A08 | 1   | SAP    | 100      |
| Totale     |                         |        | 21  |        | 2.335,00 |

## Quadro Elettrico: Q427 - Via Marini

427



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q427                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Marini                                                                                           |
| POD                 | 352507105                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento alternato dopo le 24:00                                                                |
| Tasso di riduzione  | 20%                                                                                                  |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

## Punti Luce

| ID_PL      | VIA                       | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
|------------|---------------------------|--------|-----|--------|----------|
| Q427_PL001 | Via Sbarra ponte pedonale | vs A01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q427_PL002 | Via Sbarra ponte pedonale | vs A01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q427_PL003 | Via Sbarra ponte pedonale | vs A01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q427_PL004 | Via Sbarra                | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q427_PL005 | Via Sbarra                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q427_PL006 | Via Sbarra                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q427_PL007 | Via Sbarra laterale       | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q427_PL008 | Via Sbarra                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q427_PL009 | Via Sbarra                | vs A02 | 1   | SAP    | 100      |
| Q427_PL010 | Via Sbarra laterale       | vs C01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q427_PL011 | Via Sbarra                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q427_PL012 | Via Sbarra                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Q427_PL013 | Via Sbarra                | vs B01 | 1   | SAP    | 100      |
| Q427_PL014 | Via Sbarra                | vs A03 | 1   | MBF    | 125      |
| Totale     |                           |        | 14  |        | 1.575,00 |

## Quadro Elettrico: Q428 - Osteria Pian Grande

428

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| id_Quadro           | Q428                    |
| Descrizione         | Osteria Pian Grande     |
| POD                 |                         |
| Potenza (kW)        |                         |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo  |
| Tasso di riduzione  | 0%                      |
| Ore/anno            | 4000                    |
| Data Installazione  |                         |
| Stato               | Quadro non accessibile. |

| Punti Luce |                  |        |     |        |         |
|------------|------------------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA              | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q428_PL001 | Via Val Franzela | vs A26 | 1   | SAP    | 70      |
|            |                  | Totale | 1   |        | 70,00   |

## Quadro Elettrico: Q429 - Campo tennis

429

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| id_Quadro           | Q429                    |
| Descrizione         | Campo tennis            |
| POD                 |                         |
| Potenza (kW)        |                         |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo  |
| Tasso di riduzione  | 0%                      |
| Ore/anno            | 400                     |
| Data Installazione  |                         |
| Stato               | Quadro non accessibile. |



| Punti Luce |                           |        |     |        |          |
|------------|---------------------------|--------|-----|--------|----------|
| ID_PL      | VIA                       | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
| Q429_PL001 | Via Londa campo da tennis | vs A11 | 2   | JM     | 400      |
| Q429_PL002 | Via Londa campo da tennis | vs A11 | 2   | JM     | 400      |
| Q429_PL003 | Via Londa campo da tennis | vs A11 | 2   | JM     | 400      |
| Q429_PL004 | Via Londa campo da tennis | vs A11 | 2   | JM     | 400      |
|            |                           | Totale | 8   |        | 3.200,00 |

Quadro Elettrico: Q430 - Via Giaconi 2

430



|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_Quadro           | Q430                                                                                                 |
| Descrizione         | Via Giaconi 2                                                                                        |
| POD                 | 352507971                                                                                            |
| Potenza (kW)        |                                                                                                      |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo                                                                               |
| Tasso di riduzione  | 0%                                                                                                   |
| Ore/anno            | 4000                                                                                                 |
| Data Installazione  |                                                                                                      |
| Stato               | Protezione involucro conforme, assenza copertura apparecchi elettrici, nessun controllore di flusso. |

| Punti Luce |             |        |     |        |         |
|------------|-------------|--------|-----|--------|---------|
| ID_PL      | VIA         | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
| Q430_PL001 | Via Giaconi | vs C26 | 1   | MBF    | 125     |
|            |             | Totale | 1   |        | 125,00  |

## Quadro Elettrico: Q431 - Casa di riposo

431

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| id_Quadro           | Q431                              |
| Descrizione         | Casa di riposo                    |
| POD                 |                                   |
| Potenza (kW)        |                                   |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo            |
| Tasso di riduzione  | 0%                                |
| Ore/anno            | 4000                              |
| Data Installazione  |                                   |
| Stato               | Quadro privato e non accessibile. |

Punti Luce

| ID_PL      | VIA                  | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W) |
|------------|----------------------|--------|-----|--------|---------|
| Q431_PL001 | Parco casa di riposo | vs E03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q431_PL002 | Parco casa di riposo | vs E03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q431_PL003 | Parco casa di riposo | vs E03 | 1   | MBF    | 125     |
| Q431_PL004 | Parco casa di riposo | vs A39 | 1   | LED    | 70      |
| Q431_PL005 | Parco casa di riposo | vs A39 | 1   | LED    | 70      |
| Q431_PL006 | Parco casa di riposo | vs A39 | 1   | LED    | 70      |
| Q431_PL007 | Parco casa di riposo | vs A39 | 1   | LED    | 70      |
|            |                      | Totale | 7   |        | 655,00  |

Quadro Elettrico: Q432 - Campi sportivi

432

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| id_Quadro           | Q432                              |
| Descrizione         | Campi sportivi                    |
| POD                 |                                   |
| Potenza (kW)        |                                   |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo            |
| Tasso di riduzione  | 0%                                |
| Ore/anno            | 400                               |
| Data Installazione  |                                   |
| Stato               | Quadro privato e non accessibile. |

| Punti Luce |                 |        |     |        |           |
|------------|-----------------|--------|-----|--------|-----------|
| ID_PL      | VIA             | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)   |
| Q432_PL001 | Campo da calcio | vs A23 | 2   | JM     | 400       |
| Q432_PL002 | Campo da calcio | vs A23 | 2   | JM     | 400       |
| Q432_PL003 | Campo da calcio | vs A23 | 2   | JM     | 400       |
| Q432_PL004 | Campo da calcio | vs A23 | 2   | JM     | 400       |
| Q432_PL005 | Campo da calcio | vs A22 | 4   | JM     | 1500      |
| Q432_PL006 | Campo da calcio | vs A22 | 4   | JM     | 1500      |
| Q432_PL007 | Campo da calcio | vs A22 | 4   | JM     | 1500      |
| Q432_PL008 | Campo da calcio | vs A22 | 4   | JM     | 1500      |
|            |                 | Totale | 24  |        | 27.200,00 |

Quadro Elettrico: Q433 - Parco giochi

433

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| id_Quadro           | Q433                              |
| Descrizione         | Parco giochi                      |
| POD                 |                                   |
| Potenza (kW)        |                                   |
| Tipo di regolazione | Funzionamento continuo            |
| Tasso di riduzione  | 0%                                |
| Ore/anno            | 400                               |
| Data Installazione  |                                   |
| Stato               | Quadro privato e non accessibile. |



| Punti Luce |              |        |     |        |          |
|------------|--------------|--------|-----|--------|----------|
| ID_PL      | VIA          | ID_K   | NUM | T_LAMP | POT (W)  |
| Q433_PL001 | Parco giochi | vs A51 | 3   | JM     | 400      |
| Q433_PL002 | Parco giochi | vs A50 | 1   | JM     | 400      |
| Q433_PL003 | Parco giochi | vs A50 | 1   | JM     | 400      |
| Q433_PL004 | Parco giochi | vs A50 | 1   | JM     | 400      |
| Q433_PL005 | Parco giochi | vs A50 | 1   | JM     | 400      |
| Q433_PL006 | Parco giochi | vs A50 | 1   | JM     | 400      |
|            |              | Totale | 8   |        | 3.200,00 |