

ENTE
Regione Veneto
Provincia di Vicenza
COMUNE DI VALBRENTA



OGGETTO

PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.)

CONTENUTO

SCHEDE COMPOSIZIONI

DATA

GIUGNO 2021


REVISIONE

REV.00

SCALA

/

PROGETTISTI

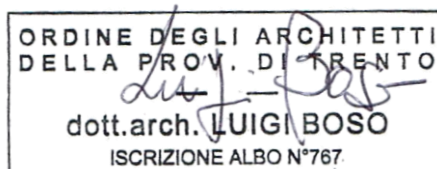

B

Boso + Partners
architecture & engineering

Via Giuseppe Garibaldi 18
38054 Primiero San Martino di Castrozza
Tel. 0439 763976
e-mail: info@bosoandpartners.it

LOCALITÀ CISMONE DEL GRAPPA

cs A01

Rilievo	
N. sostegni	7
N. apparecchi	7

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	3,6
N. Corpi ill.	1
Angolo	60°

Lampade	
Tipo Lampada	ALO
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Esterno generico - Proiettore - ALO



Commento:

Apparecchio conforme posizionato sotto portico.

cs A02

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,6

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica Aperta
Classe	A
Altezza	5,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	60°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

cs A03

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A04

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,7

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica Aperta
Classe	A
Altezza	7,6
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

cs A05

Rilievo	
N. sostegni	15
N. apparecchi	15

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A06

Rilievo	
N. sostegni	7
N. apparecchi	14

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	2
Potenza (W)	50

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo con sbraccio multiplo - Tecnico - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A07

Rilievo	
N. sostegni	28
N. apparecchi	28


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	9
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	250

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP

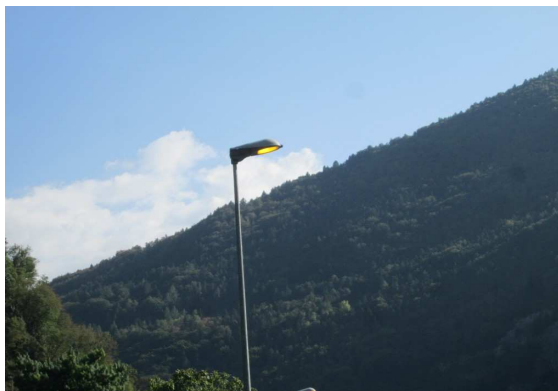

Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A08

Rilievo	
N. sostegni	37
N. apparecchi	37

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,7

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica Aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

cs A09

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,7

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizione di posa, lampada efficiente. Correggere inclinazione.

cs A10

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	10,4
N. Corpi ill.	2
Angolo	30°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizione di posa, lampada efficiente. Correggere inclinazione.

cs A11

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	10,4
N. Corpi ill.	3
Angolo	30°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	3
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizione di posa, lampada efficiente. Correggere inclinazione.

cs A12

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A13

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	1,4

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica Aperta
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Armatura stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

cs A14

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	1,2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica Aperta
Classe	A
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

cs A16

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica Aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

cs A17

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	7,3
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
SI

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A18

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	7,3
N. Corpi ill.	1
Angolo	70°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	200

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - SAP



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

cs A19

Rilievo	
N. sostegni	18
N. apparecchi	18


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,9

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica Aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP

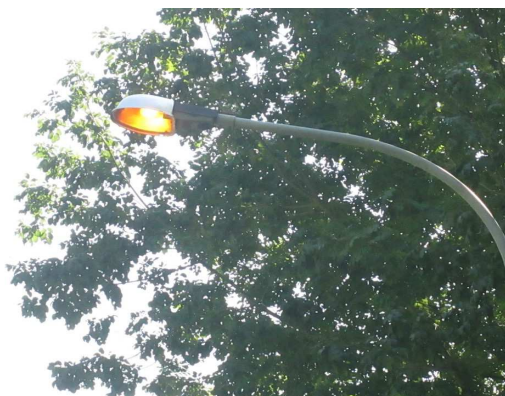

Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

cs A20

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	8,4
N. Corpi ill.	2
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizione di posa, lampada efficiente. Correggere inclinazione.

cs A21

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,6

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica Aperta
Classe	A
Altezza	5,9
N. Corpi ill.	1
Angolo	60°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

cs A22

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	90°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - MBF



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

cs A23

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1


Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	3
N. Corpi ill.	1
Angolo	60°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Esterno generico - Proiettore - SAP

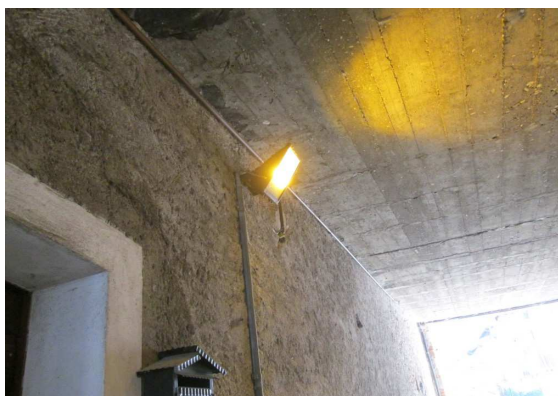

Commento:

Apparecchio conforme posizionato sotto portico.

cs A24

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	80°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	200

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - JM



Commento:

Non conforme per condizioni di posa.
Predisporre opportuna illuminazione.

cs A25

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	8,6
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizioni di posa. Correggere inclinazione.

cs A26

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	10
N. Corpi ill.	3
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	3
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A27

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	10
N. Corpi ill.	1
Angolo	50°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	200

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - SAP



Commento:

Non conforme per condizioni di posa.
Predisporre opportuna illuminazione.

cs A28

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	5,1
N. Corpi ill.	2
Angolo	70°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	2
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

cs A29

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	12

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	10
N. Corpi ill.	3
Angolo	70°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	3
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

cs A30

Rilievo	
N. sostegni	18
N. apparecchi	36


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	10,2
N. Corpi ill.	2
Angolo	70°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	2
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - JM

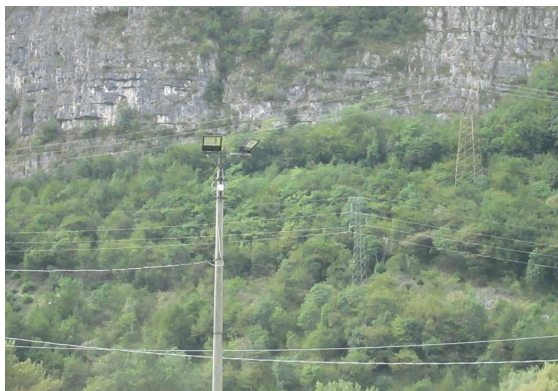

Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

cs A31

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6


Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	4,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	15°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP

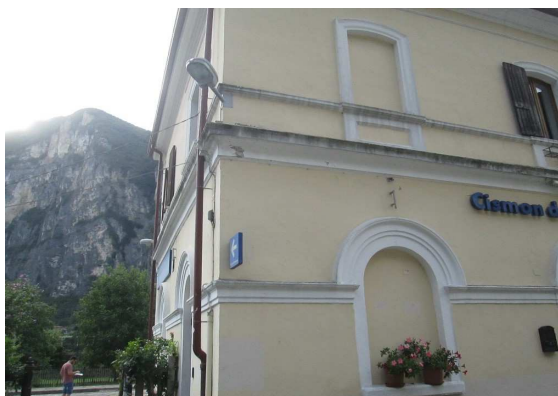

Commento:

Non conforme per condizione di posa, lampada efficiente. Correggere inclinazione.

cs A32

Rilievo	
N. sostegni	15
N. apparecchi	30

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	5,3
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



cs A33

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	11,2
N. Corpi ill.	3
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	3
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A34

Rilievo	
N. sostegni	14
N. apparecchi	14

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A35

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	10
N. Corpi ill.	1
Angolo	40°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di zone pedonali. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento delle manifestazioni.

cs A36

Rilievo	
N. sostegni	44
N. apparecchi	44

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	10
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A38

Rilievo	
N. sostegni	24
N. apparecchi	24

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	53

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A39

Rilievo	
N. sostegni	22
N. apparecchi	22

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	35

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A40

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6


Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	35

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Artistico - LED

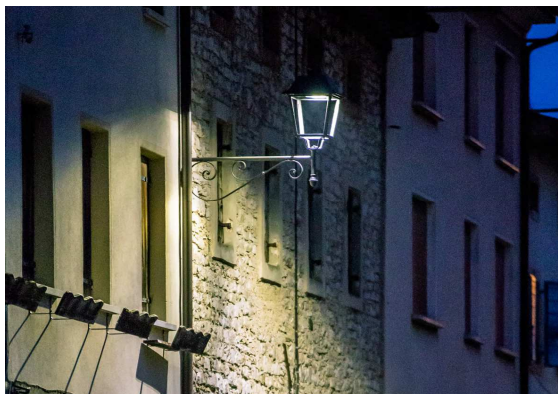

Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A41

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	4,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	35

Conformità L.R. 17/09
SI

Testa palo - Artistico - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

cs A42

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2


Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	53

Conformità L.R. 17/09
SI

Mensola a parete - Artistico - LED

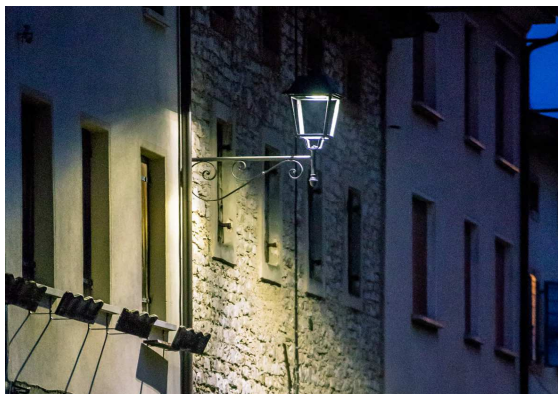

Commento:

Conforme ed efficiente.

cs B01

Rilievo	
N. sostegni	19
N. apparecchi	19

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	6,1
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B02

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1


Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1,1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	6,6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP

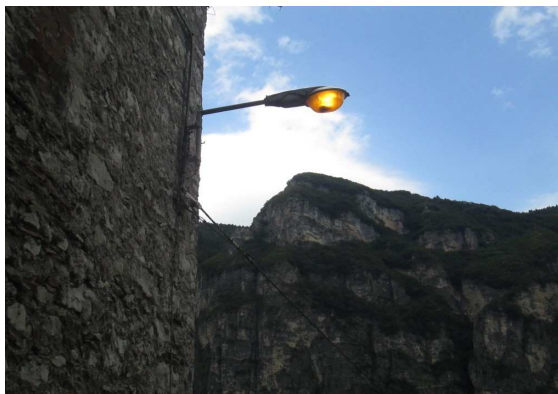

Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B03

Rilievo	
N. sostegni	40
N. apparecchi	40

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B04

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1,2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B05

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,7

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - MBF



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica. Lampada a bassa efficienza

cs B06

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1,3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	7,1
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B07

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	4


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	10
N. Corpi ill.	2
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP

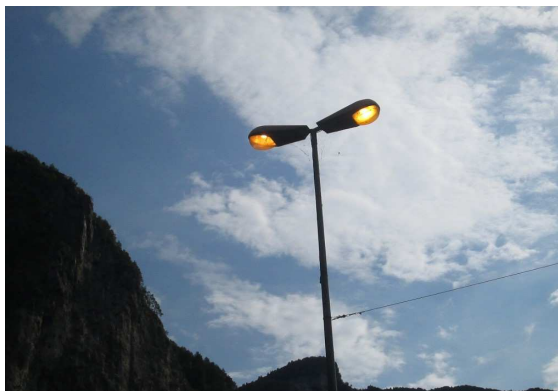

Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B08

Rilievo	
N. sostegni	20
N. apparecchi	20

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	7,1
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B09

Rilievo	
N. sostegni	24
N. apparecchi	24

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B10

Rilievo	
N. sostegni	25
N. apparecchi	25

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	10
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B11

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	10
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B12

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,9

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	5,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B13

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	6,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B14

Rilievo	
N. sostegni	7
N. apparecchi	7

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B15

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B16

Rilievo	
N. sostegni	8
N. apparecchi	8


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP

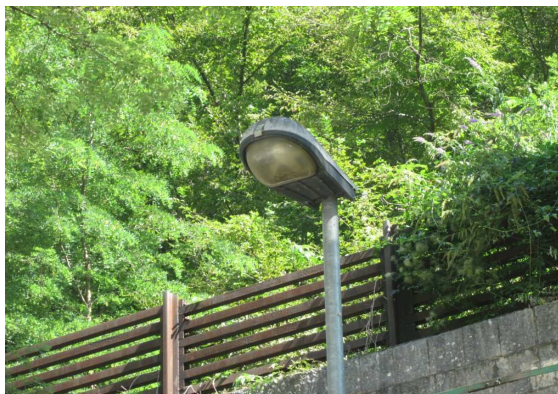

Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs B17

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	B
Altezza	5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs C01

Rilievo	
N. sostegni	67
N. apparecchi	67

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	c
Altezza	5,7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs C02

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	C
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Tesata - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs C03

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica Aperta
Classe	C
Altezza	4,4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Tesata - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs C04

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	C
Altezza	2,5
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	2
Potenza (W)	20

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Artistico - FLU



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs C05

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	C
Altezza	6,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs C06

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	C
Altezza	7,7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Tesata - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs C07

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	C
Altezza	2,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	20

Conformità L.R. 17/09
Si

Mensola a parete - Artistico - FLU



Commento:

Apparecchio conforme posizionato sotto portico.

cs C08

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica Aperta
Classe	C
Altezza	4,7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme per l'inquinamento luminoso.
Apparecchio obsoleto.

cs C10

Rilievo	
N. sostegni	7
N. apparecchi	7

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	C
Altezza	6,1
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs C11

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	C
Altezza	3
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Testa palo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs C13

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	C
Altezza	5,4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Tesata - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs C14

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	C
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Esterno generico - Artistico - SAP



cs D01

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	18

Sostegno	
Tipo sostegno	Incasso a pavimento
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	D
Altezza	0
N. Corpi ill.	18
Angolo	180°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	18
Potenza (W)	11

Conformità L.R. 17/09	
NO	



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di arredo urbano di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

cs D02

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	12

Sostegno	
Tipo sostegno	Incasso a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	D
Altezza	0
N. Corpi ill.	12
Angolo	90°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	12
Potenza (W)	11

Conformità L.R. 17/09
NO

Incasso a parete - Altro - LED



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di arredo urbano di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

cs D03

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	22


Sostegno	
Tipo sostegno	Incasso a pavimento
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	D
Altezza	0
N. Corpi ill.	22
Angolo	180°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	22
Potenza (W)	3

Conformità L.R. 17/09
NO

Incasso a pavimento - Altro - LED

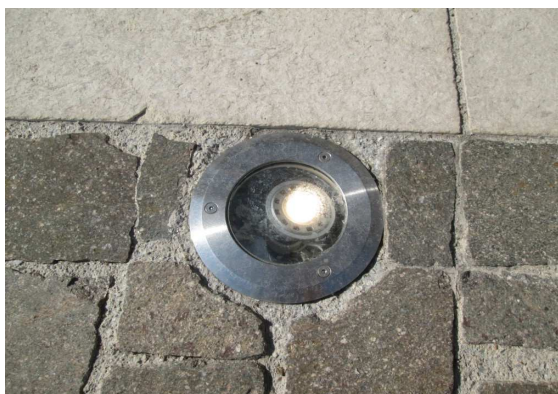

Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di arredo urbano di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

cs D04

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	D
Altezza	2,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	36

Conformità L.R. 17/09
SI

Esterno generico - Altro - FLU



Commento:

Apparecchio conforme posizionato sotto portico.

cs D05

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1


Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	D
Altezza	3
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	36

Conformità L.R. 17/09
NO

Esterno generico - Altro - FLU

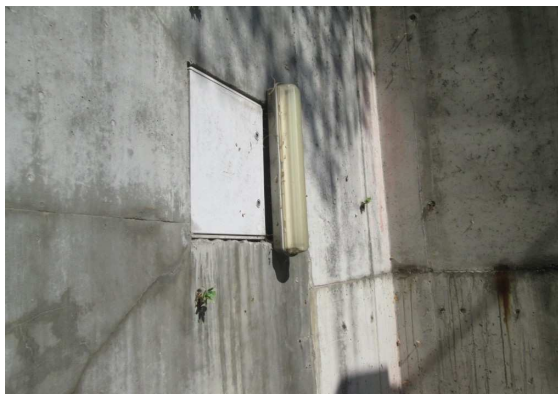

Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cs D06

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Coppa Prismatica
Classe	D
Altezza	3
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	36

Conformità L.R. 17/09
SI

Esterno generico - Altro - FLU



Commento:

Apparecchio conforme posizionato sotto portico.

cs E01

Rilievo	
N. sostegni	8
N. apparecchi	8

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro Curvo
Classe	E
Altezza	4,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Testa palo - Globo - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio altamente inquinante.

cs E02

Rilievo	
N. sostegni	5
N. apparecchi	10

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro Curvo
Classe	E
Altezza	4
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Testa palo - Globo - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio altamente inquinante.

LOCALITÀ SAN NAZARIO

sn A01

Rilievo	
N. sostegni	5
N. apparecchi	5

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A02

Rilievo	
N. sostegni	45
N. apparecchi	45

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A03

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A04

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
SI

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A05

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	2
Angolo	70°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	2
Potenza (W)	250

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Proiettore - JM



Commento:

Non conforme per condizioni di posa. Correggere inclinazione.

sn A06

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A07

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A08

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	9,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A09

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme per l'inquinamento luminoso.
Apparecchio obsoleto.

sn A10

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A11

Rilievo	
N. sostegni	13
N. apparecchi	13

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A12

Rilievo	
N. sostegni	5
N. apparecchi	5

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Tecnico - JM



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A13

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Tecnico - JM



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A14

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Tecnico - JM



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A15

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	4,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Tecnico - JM



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A16

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Tecnico - JM



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A17

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Mensola a parete - Tecnico - JM



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A18

Rilievo	
N. sostegni	24
N. apparecchi	24

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A19

Rilievo	
N. sostegni	7
N. apparecchi	7

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A20

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Altro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	0
N. Corpi ill.	1
Angolo	90°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	20

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Altro - Proiettore - LED



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

sn A21

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	2
Angolo	45°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	2
Potenza (W)	40

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Proiettore - LED



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

sn A22

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A23

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	2
N. Corpi ill.	2
Angolo	90°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	2
Potenza (W)	200

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

sn A24

Rilievo	
N. sostegni	11
N. apparecchi	11

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A25

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A26

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	2
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A27

Rilievo	
N. sostegni	15
N. apparecchi	15

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A28

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A29

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A30

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A31

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A32

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A33

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A34

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	2
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A35

Rilievo	
N. sostegni	8
N. apparecchi	8

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A36

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme per l'inquinamento luminoso.
Apparecchio obsoleto.

sn A37

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme per l'inquinamento luminoso.
Apparecchio obsoleto.

sn A38

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	9
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A39

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A40

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A41

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - MBF



Commento:

Non conforme. Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti.

sn A42

Rilievo	
N. sostegni	10
N. apparecchi	10

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	4,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - MBF



Commento:

Non conforme. Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti.

sn A43

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A44

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizioni di posa. Correggere inclinazione.

sn A45

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A46

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1


Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	9
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP

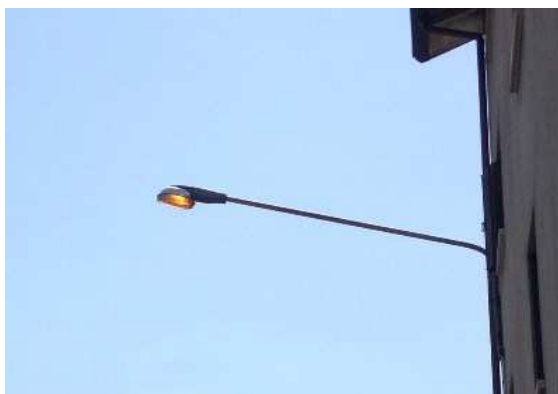

Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A47

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	2
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A48

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A49

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	9
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A50

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme per l'inquinamento luminoso.
Apparecchio obsoleto.

sn A51

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Altro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	0
N. Corpi ill.	1
Angolo	45°

Lampade	
Tipo Lampada	SBP
N. lampade	1
Potenza (W)	55

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Altro - Proiettore - SBP



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

sn A52

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	5,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A53

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A54

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizioni di posa. Correggere inclinazione.

sn A55

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	11
N. Corpi ill.	2
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A56

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	3,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	35

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Altro - JM



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A57

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme per l'inquinamento luminoso.
Apparecchio obsoleto.

sn A58

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	9
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A59

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A60

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A61

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A62

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Tesata - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A63

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A64

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A65

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A66

Rilievo	
N. sostegni	18
N. apparecchi	18

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A67

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1


Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP

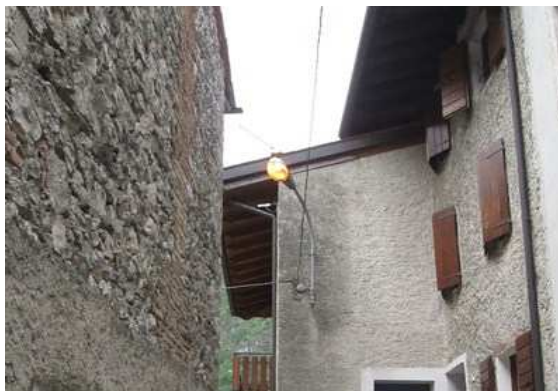

Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A68

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A69

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A70

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A71

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizioni di posa. Correggere inclinazione.

sn A72

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A73

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A74

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	4,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A75

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A76

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Armatura stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A77

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Armatura stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

sn A78

Rilievo	
N. sostegni	5
N. apparecchi	20

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	13
N. Corpi ill.	4
Angolo	45°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	4
Potenza (W)	1000

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

sn A79

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	13
N. Corpi ill.	4
Angolo	45°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	4
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

sn A80

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	8

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	2
Angolo	45°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	2
Potenza (W)	250

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di zone pedonali. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento delle manifestazioni.

sn A81

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	45°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	250

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

sn A82

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Tesata - Armatura stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn A83

Rilievo	
N. sostegni	5
N. apparecchi	5

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09
SI

Palo dritto - Armatura stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

sn B01

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B02

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B03

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B04

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B05

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B06

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B07

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	2,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	8,5
N. Corpi ill.	2
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B08

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B09

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	8
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B10

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Galleria
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	2
N. Corpi ill.	1
Angolo	80°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	2
Potenza (W)	36

Conformità L.R. 17/09
NO

Galleria - Proiettore - FLU



Commento:

Conforme per condizioni di posa. Lampada a bassa efficienza.

sn B11

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Palo curvo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B12

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	7
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn B13

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Armatura stradale
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	B
Altezza	5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Armatura stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C01

Rilievo	
N. sostegni	27
N. apparecchi	27

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C02

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C03

Rilievo	
N. sostegni	11
N. apparecchi	11

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C04

Rilievo	
N. sostegni	9
N. apparecchi	9

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C05

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C06

Rilievo	
N. sostegni	9
N. apparecchi	9

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	3,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Testa palo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C07

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3


Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP

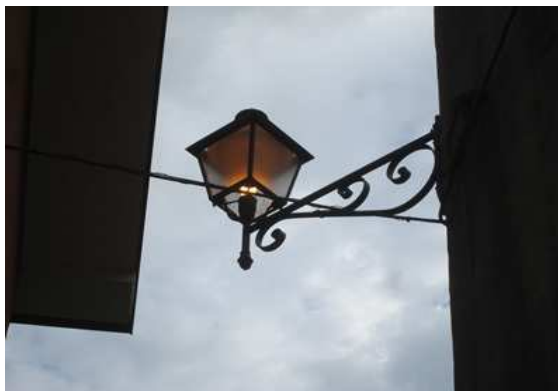

Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C08

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	8

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C09

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Altro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Altro
Classe	C
Altezza	0
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	7

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Altro - Altro - FLU



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

sn C10

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C11

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C12

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C13

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	3
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Testa palo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C14

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1


Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP

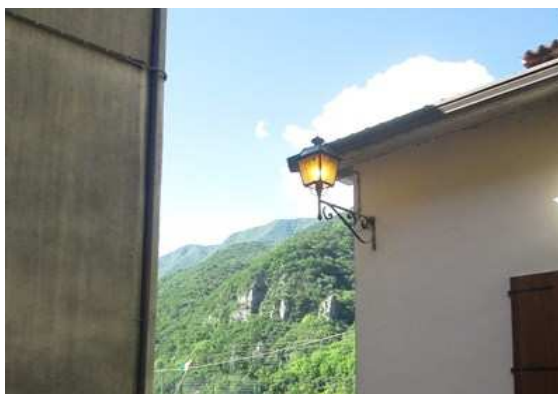

Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C15

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Altro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Altro
Classe	C
Altezza	0
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	32

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Altro - Altro - LED



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

sn C16

Rilievo	
N. sostegni	5
N. apparecchi	5

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Testa palo - Tecnico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C17

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Altro
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	0
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	INC
N. lampade	1
Potenza (W)	20

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Altro - Artistico - INC



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn C18

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	18

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - FLU



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

sn E01

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Testa palo - Globo - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio altamente inquinante.

sn E02

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	3,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Testa palo - Globo - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio altamente inquinante.

sn E03

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	4,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Testa palo - Globo - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio altamente inquinante.

sn E04

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Altro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Altro
Classe	E
Altezza	0
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	18

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Altro - Altro - FLU



Commento:

Apparecchio conforme posizionato sotto portico.

sn E05

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	4
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09
NO

Palo con sbraccio multiplo - Globo - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio altamente inquinante.

sn E06

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	3
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09
NO

Testa palo - Globo - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio altamente inquinante.

LOCALITÀ CAMPOLONGO SUL BRENTA

cm A01

Rilievo	
N. sostegni	9
N. apparecchi	9

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09
NO

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizione di posa, lampada efficiente. Correggere inclinazione.

cm A02

Rilievo	
N. sostegni	29
N. apparecchi	29

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizione di posa, lampada efficiente. Correggere inclinazione.

cm A03

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizione di posa, lampada efficiente. Correggere inclinazione.

cm A04

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	c
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio obsoleto.

cm A05

Rilievo	
N. sostegni	15
N. apparecchi	15

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:	
Non conforme. Apparecchio obsoleto.	

cm A07

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo con sbraccio singolo - Artistico - SAP

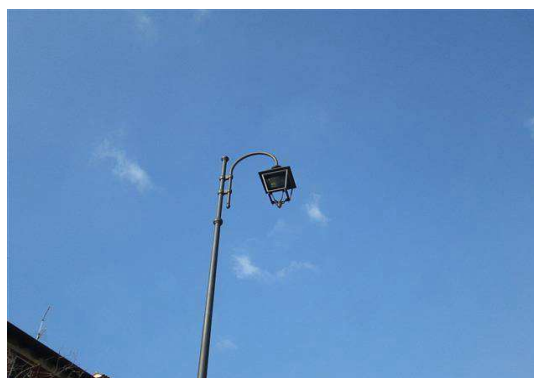

Commento:	
Conforme alla L.R. 17/09.	

cm A08

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Conforme alla L.R. 17/09.

cm A09

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	30°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - SAP

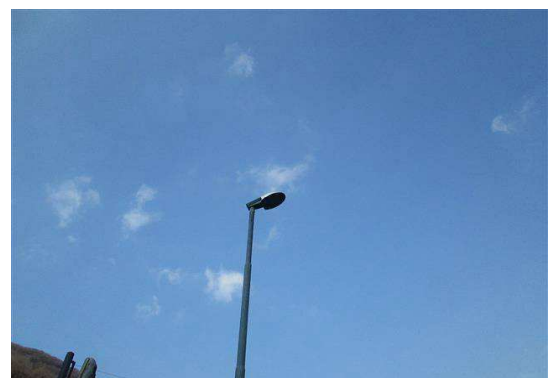

Commento:

Non conforme. Apparecchio obsoleto.

cm A10

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	7,3
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Conforme alla L.R. 17/09.

cm A11

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Conforme alla L.R. 17/09.

cm A12

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	6,7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Tecnico - SAP



Commento:

Conforme alla L.R. 17/09.

cm A13

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	6,7
N. Corpi ill.	3
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	3
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Tecnico - SAP



Commento:

Conforme alla L.R. 17/09.

cm A14

Rilievo	
N. sostegni	17
N. apparecchi	17

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Conforme alla L.R. 17/09.

cm A16

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	46

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo con sbraccio singolo - Artistico - LED



Commento:

Conforme alla L.R. 17/09.

cm A17

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	c
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio obsoleto.

cm A18

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Residenziale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	80°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	36

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Esterno generico - Residenziale - FLU



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce

cm A19

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
SI

Palo con sbraccio singolo - Stradale - SAP



Commento:

Conforme alla L.R. 17/09.

cm A20

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09
SI

Palo con sbraccio singolo - Artistico - SAP



Commento:

Conforme alla L.R. 17/09.

cm A21

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	50°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme per condizione di posa, lampada efficiente. Correggere inclinazione.

cm A22

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	12


Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	9,5
N. Corpi ill.	3
Angolo	80°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	3
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore - JM

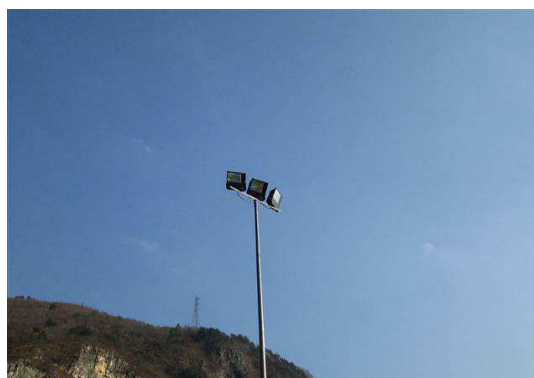

Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

cm A23

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	8

Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	9,5
N. Corpi ill.	4
Angolo	80°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	4
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

cm A24

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	80°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - JM

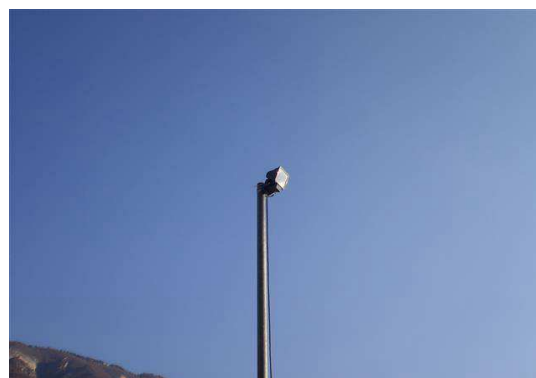

Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

cm A25

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	2
Angolo	80°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	2
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore - JM



foto svolgimento della manifestazione sportiva.

cm A26

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	80°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore - JM



foto svolgimento della manifestazione sportiva.

cm A27

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3


Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	80°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	250

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore - JM

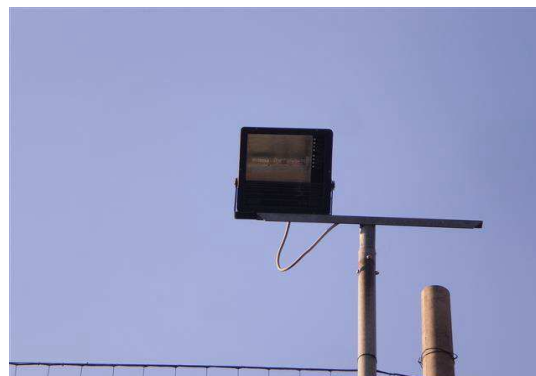

Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

cm A28

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	c
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	ALO
N. lampade	1
Potenza (W)	200

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Esterno a parete - Proiettore - ALO



Commento:

Non conforme per condizioni di posa. Correggere inclinazione.

cm A29

Rilievo	
N. sostegni	15
N. apparecchi	15

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

cm A30

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

cm B01

Rilievo	
N. sostegni	46
N. apparecchi	46

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B02

Rilievo	
N. sostegni	33
N. apparecchi	33

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	4,7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B03

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio inquinante.

cm B04

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1


Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	4,8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Tesata - Artistico - SAP

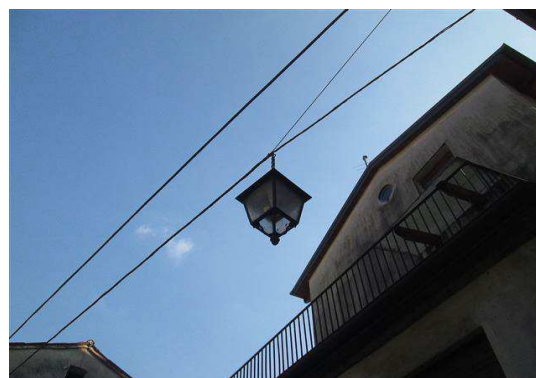

Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B05

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B06

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B07

Rilievo	
N. sostegni	8
N. apparecchi	8

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B08

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	7,2
N. Corpi ill.	3
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	3
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B09

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	6,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B10

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	5,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B11

Rilievo	
N. sostegni	13
N. apparecchi	13

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B12

Rilievo	
N. sostegni	9
N. apparecchi	18

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm B13

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	7,4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica.

cm C01

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	c
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Tesata - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio inquinante.

cm C02

Rilievo	
N. sostegni	7
N. apparecchi	7

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	4,6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Testa palo - Tecnico - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio inquinante.

cm C03

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	4,8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Tesata - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio inquinante.

cm C04

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	c
Altezza	5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio inquinante.

cm C05

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	c
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio inquinante.

cm C06

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	c
Altezza	5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
NO

Tesata - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Apparecchio inquinante.

cm E01

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	c
Altezza	3,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	36

Conformità L.R. 17/09
NO

Mensola a parete - Globo - FLU



Commento:

Non conforme. Apparecchio inquinante.

LOCALITÀ VALSTAGNA

vs A01

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Tesata
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8,4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Tesata - Stradale - SAP



Commento:

Conforme per l'inquinamento luminoso.
Apparecchio obsoleto.

vs A02

Rilievo	
N. sostegni	28
N. apparecchi	28

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A03

Rilievo	
N. sostegni	36
N. apparecchi	36

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A04

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

vs A05

Rilievo	
N. sostegni	13
N. apparecchi	13

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A06

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,4

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8,4
N. Corpi ill.	1
Angolo	80°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A07

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	100°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Esterno generico - Proiettore - SAP



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

vs A08

Rilievo	
N. sostegni	10
N. apparecchi	10

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6,7
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A09

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	5,8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica. Lampada a bassa efficienza

vs A10

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,6

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme. Dispersione di flusso luminoso oltre l'orizzonte a causa della presenza di vetro curvo o coppa prismatica. Lampada a bassa efficienza

vs A11

Rilievo	
N. sostegni	8
N. apparecchi	16

Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	10
N. Corpi ill.	2
Angolo	90°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	2
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

vs A12

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	9,8
N. Corpi ill.	3
Angolo	90°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	3
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

vs A13

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	9,8
N. Corpi ill.	2
Angolo	90°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	2
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

vs A14

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A15

Rilievo	
N. sostegni	7
N. apparecchi	7

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A16

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	3,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	135°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Esterno generico - Proiettore - SAP



Commento:

Non conforme per condizioni di posa.
Predisporre opportuna illuminazione.

vs A17

Rilievo	
N. sostegni	24
N. apparecchi	24

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Conforme per l'inquinamento luminoso.
Apparecchio obsoleto.

vs A18

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	2
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A19

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09
SI

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Conforme.

vs A20

Rilievo	
N. sostegni	13
N. apparecchi	13

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	110

Conformità L.R. 17/09
SI

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Conforme per l'inquinamento luminoso.
Apparecchio obsoleto.

vs A21

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	40°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A22

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	16

Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	15,2
N. Corpi ill.	4
Angolo	70°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	4
Potenza (W)	1500

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Torrefaro - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

vs A23

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	8

Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore AS
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	10
N. Corpi ill.	2
Angolo	45°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	2
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore AS - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione. Accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

vs A24

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A25

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	110°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - SAP



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

vs A26

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	20°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A27

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Stradale - SAP

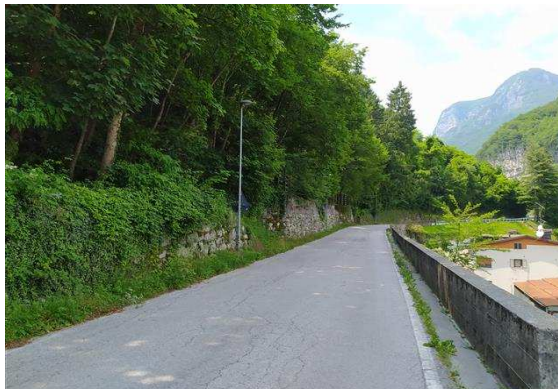

Commento:

Conforme.

vs A28

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Altro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	0
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	36

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Altro - Altro - FLU



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di arredo urbano di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

vs A29

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	7
N. Corpi ill.	1
Angolo	60°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Esterno a parete - Proiettore - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di arredo urbano di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

vs A30

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore AS
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	5,8
N. Corpi ill.	1
Angolo	60°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Esterno a parete - Proiettore AS - JM



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

vs A31

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	0
N. Corpi ill.	1
Angolo	90°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Esterno generico - Proiettore - SAP



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

vs A32

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	0
N. Corpi ill.	1
Angolo	90°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Esterno generico - Proiettore - SAP



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio/monumento; in caso contrario predisporre opportuna illuminazione. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

vs A33

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	60°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A34

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A35

Rilievo	
N. sostegni	21
N. apparecchi	21

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8,8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

vs A36

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Esterno generico - Proiettore - JM



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A37

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A38

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A39

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	2,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Artistico - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

vs A40

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Conforme.

vs A41

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Conforme.

vs A42

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro Piano
Classe	A
Altezza	9,5
N. Corpi ill.	2
Angolo	45°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	2
Potenza (W)	150

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore - JM



Commento:

Non conforme per condizioni di posa. Correggere inclinazione.

vs A43

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8,8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

vs A44

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Stradale - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

vs A45

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8,4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo curvo - Stradale - MBF



Commento:

Conforme per l'inquinamento luminoso.
Apparecchio obsoleto.

vs A46

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Ottica aperta
Classe	A
Altezza	8,4
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs A48

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	4,4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09
SI

Palo dritto - Tecnico - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

vs A49

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Tecnico
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Tecnico - LED



Commento:

Conforme ed efficiente.

vs A50

Rilievo	
N. sostegni	5
N. apparecchi	5

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	50°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	1
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Proiettore - JM



Commento:

Non conforme per condizioni di posa. Correggere inclinazione.

vs A51

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Torrefaro
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Proiettore
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	A
Altezza	8,5
N. Corpi ill.	3
Angolo	50°

Lampade	
Tipo Lampada	JM
N. lampade	3
Potenza (W)	400

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Torrefaro - Proiettore - JM



Commento:

Non conforme per condizioni di posa. Correggere inclinazione.

vs B01

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	B
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs B02

Rilievo	
N. sostegni	30
N. apparecchi	30

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	B
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs B03

Rilievo	
N. sostegni	6
N. apparecchi	6

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	B
Altezza	6,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs B04

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	2

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	B
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs B05

Rilievo	
N. sostegni	25
N. apparecchi	25

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	B
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs B06

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	B
Altezza	6,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - SAP

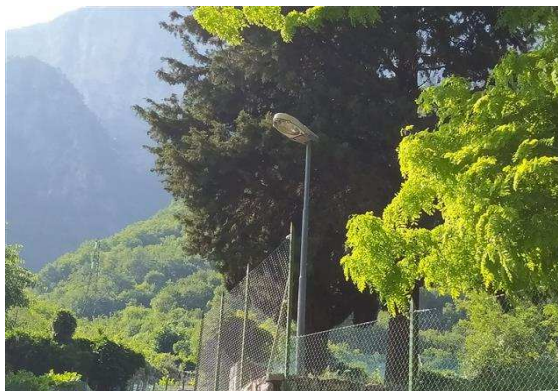

Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs B07

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	1,8

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	B
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs B08

Rilievo	
N. sostegni	16
N. apparecchi	16

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	B
Altezza	7,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs B09

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	B
Altezza	6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Stradale - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C01

Rilievo	
N. sostegni	61
N. apparecchi	61

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	5,8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C02

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C03

Rilievo	
N. sostegni	49
N. apparecchi	49

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,6

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C04

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Stradale
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	10°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Stradale - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C05

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio singolo
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio singolo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C06

Rilievo	
N. sostegni	24
N. apparecchi	24

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,6

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
Si	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C07

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C08

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	9,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C09

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Testapalo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4,8
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Testapalo - Artistico - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C11

Rilievo	
N. sostegni	21
N. apparecchi	21

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C12

Rilievo	
N. sostegni	7
N. apparecchi	7

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	0,3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C13

Rilievo	
N. sostegni	38
N. apparecchi	38

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo curvo
Sbraccio	0,3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo curvo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C14

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C15

Rilievo	
N. sostegni	46
N. apparecchi	46

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C16

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Esterno generico
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	3
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Esterno generico - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C17

Rilievo	
N. sostegni	4
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	3,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Palo dritto - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C18

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,7

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	3,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09
NO

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C19

Rilievo	
N. sostegni	13
N. apparecchi	26

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4,5
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C20

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C21

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	6,2
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C22

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	3,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C23

Rilievo	
N. sostegni	5
N. apparecchi	5


Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	20

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Artistico - FLU

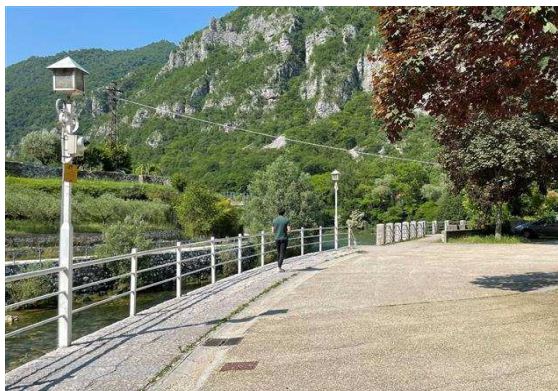

Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C24

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	0,5

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	2
Potenza (W)	20

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Artistico - FLU



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C25

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Artistico - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs C26

Rilievo	
N. sostegni	1
N. apparecchi	1

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo dritto
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Artistico
Tipo di chiusura	Coppa prismatica
Classe	C
Altezza	3,6
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo dritto - Artistico - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs D01

Rilievo	
N. sostegni	13
N. apparecchi	13

Sostegno	
Tipo sostegno	Incasso a parete
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Altro
Tipo di chiusura	Vetro piano
Classe	D
Altezza	0,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	LED
N. lampade	1
Potenza (W)	4

Conformità L.R. 17/09	
SI	

Incasso a parete - Altro - LED



Commento:

Apparecchio per l'illuminazione di arredo urbano di monumenti e ambiti storico-paesaggistici. Verificare che lo spegnimento dei punti luce avvenga entro le ore 24.00.

vs E01

Rilievo	
N. sostegni	8
N. apparecchi	8

Sostegno	
Tipo sostegno	Testapalo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	100

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Testapalo - Globo - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs E02

Rilievo	
N. sostegni	3
N. apparecchi	3

Sostegno	
Tipo sostegno	Testapalo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Testapalo - Globo - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs E03

Rilievo	
N. sostegni	7
N. apparecchi	7

Sostegno	
Tipo sostegno	Testapalo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	2,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	MBF
N. lampade	1
Potenza (W)	125

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Testapalo - Globo - MBF



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs E04

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	4

Sostegno	
Tipo sostegno	Palo con sbraccio multiplo
Sbraccio	1

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	5,5
N. Corpi ill.	2
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	2
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Palo con sbraccio multiplo - Globo - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs E05

Rilievo	
N. sostegni	2
N. apparecchi	2

Sostegno	
Tipo sostegno	Mensola a parete
Sbraccio	0,3

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	4,5
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	SAP
N. lampade	1
Potenza (W)	70

Conformità L.R. 17/09	
NO	

Mensola a parete - Globo - SAP



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.

vs E06

Rilievo	
N. sostegni	5
N. apparecchi	5

Sostegno	
Tipo sostegno	Testa palo
Sbraccio	0

Corpi illuminanti	
Tipo Corpo ill.	Globo
Tipo di chiusura	Vetro curvo
Classe	E
Altezza	4
N. Corpi ill.	1
Angolo	0°

Lampade	
Tipo Lampada	FLU
N. lampade	1
Potenza (W)	22

Conformità L.R. 17/09
NO

Testa palo - Globo - FLU



Commento:

Non conforme, apparecchio obsoleto.