

NOTE

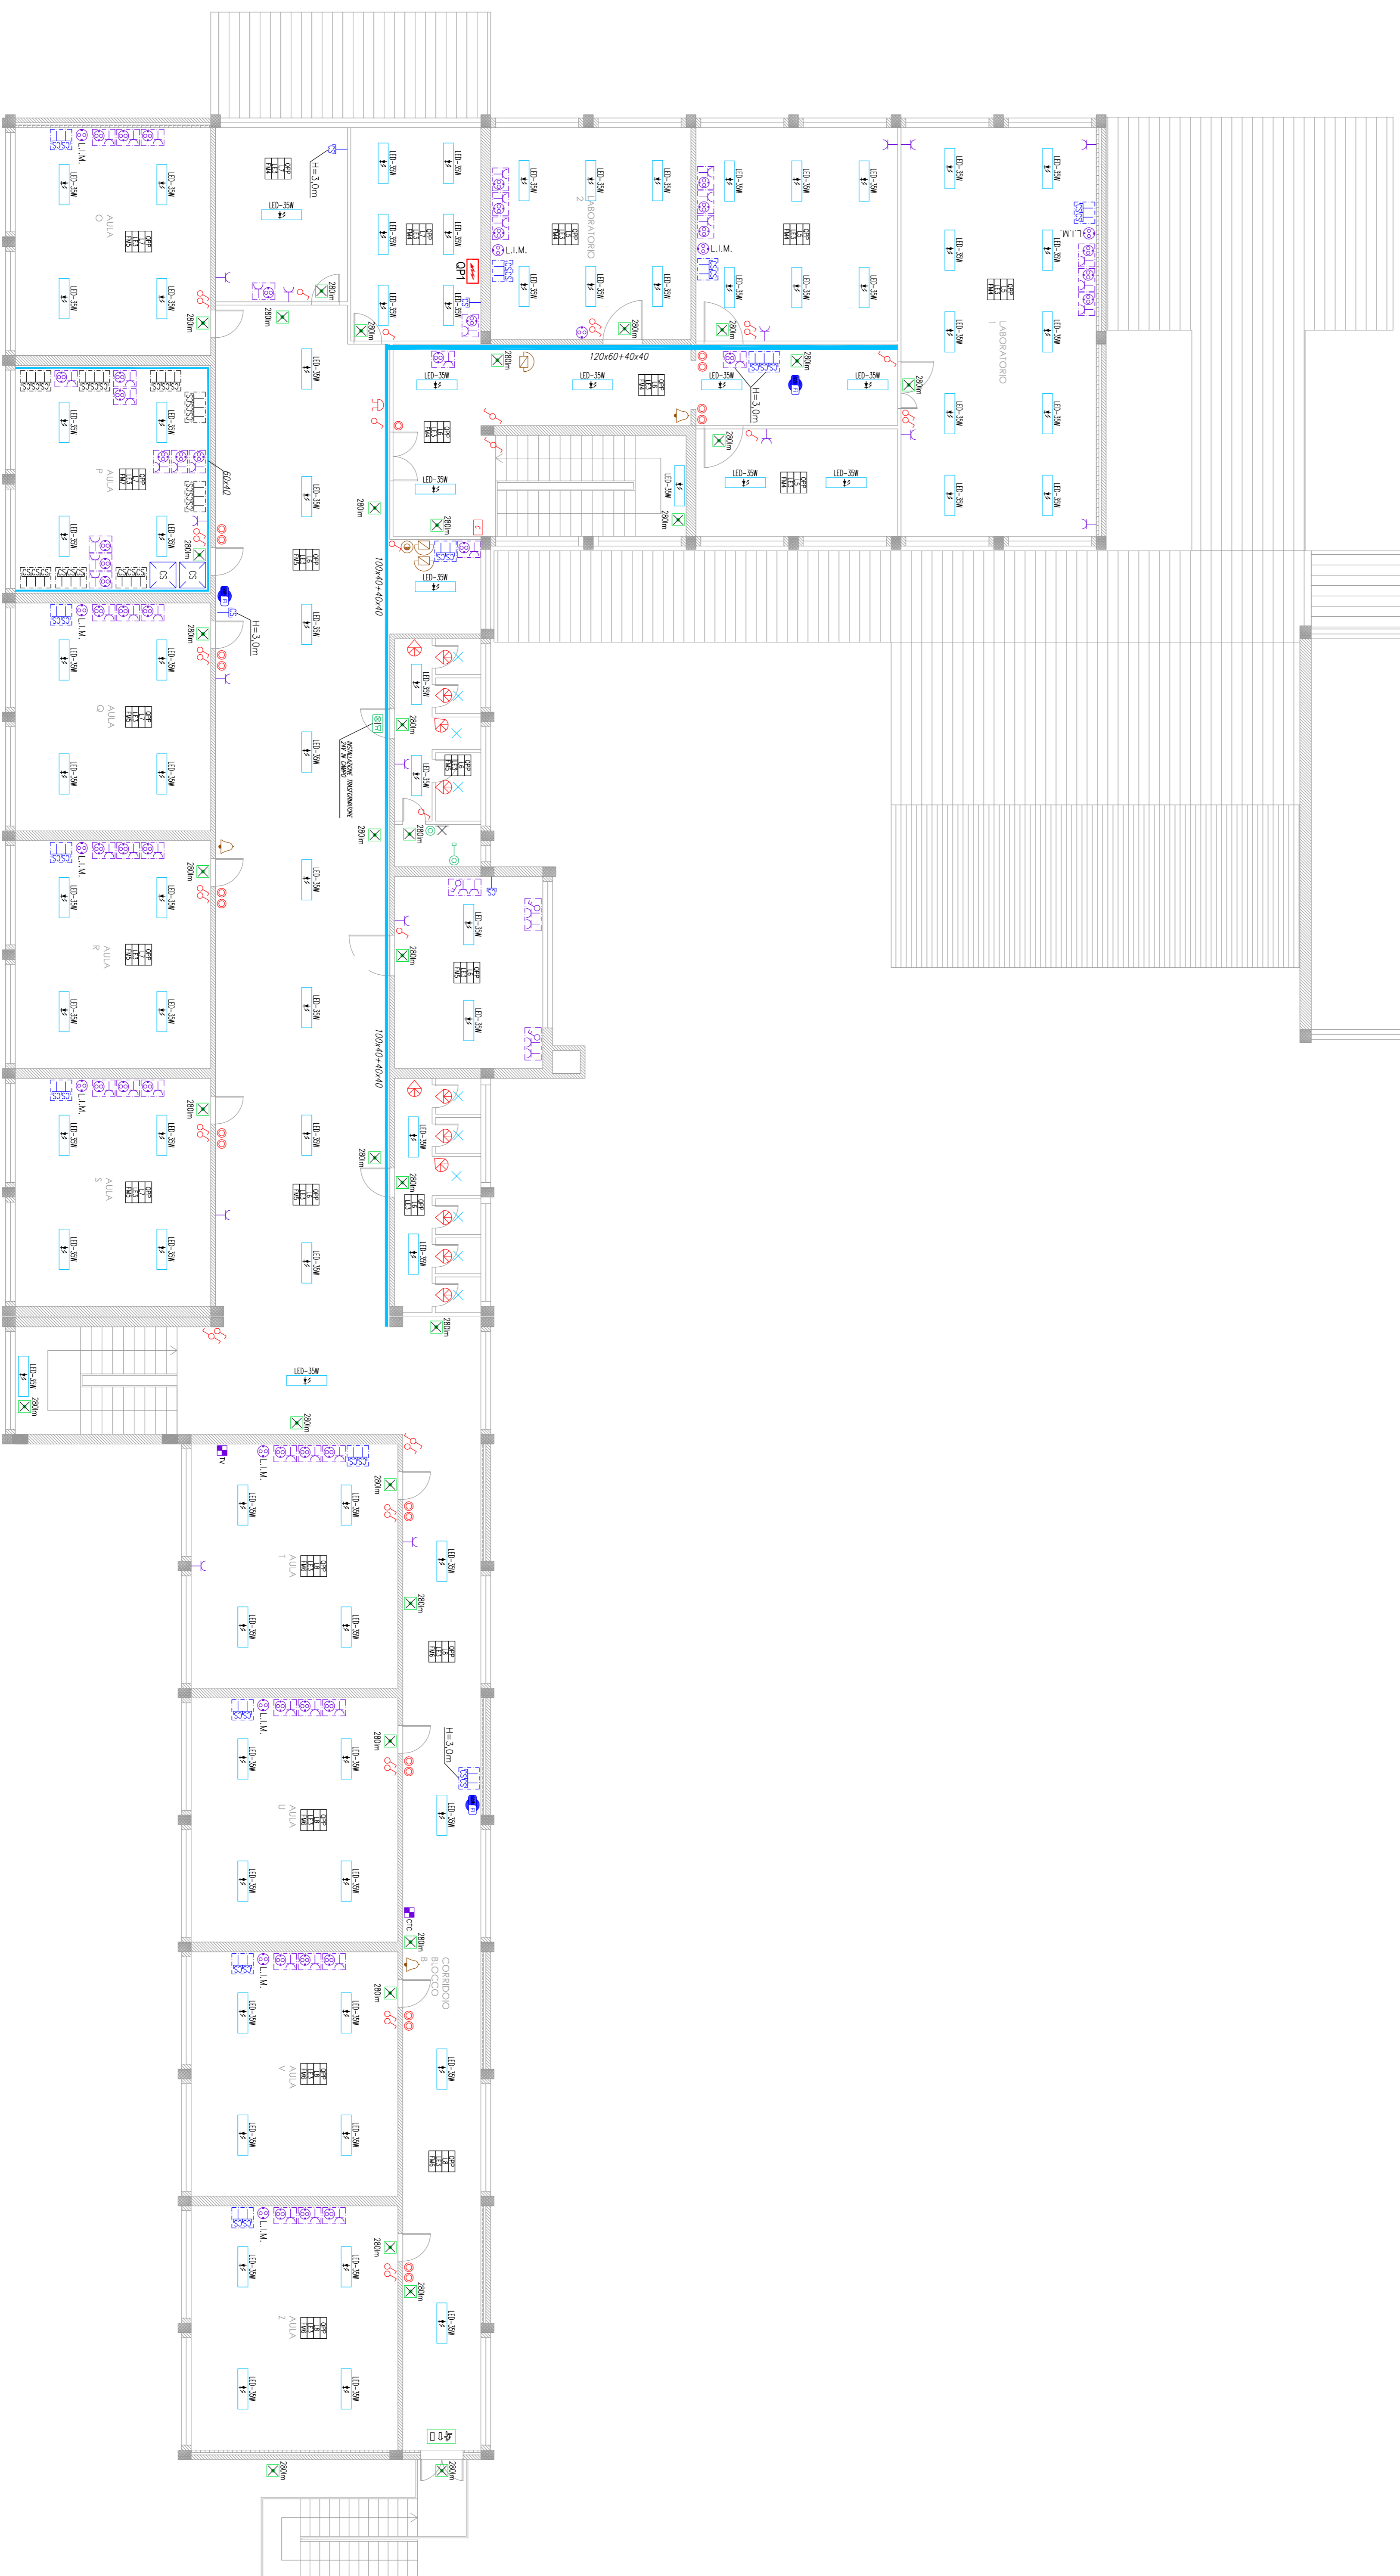
- L'IMPIANTO DISPERSORE DI MESSA A TERRA E' ESISTENTE E NON OGGETTO DI INTERVENTO.

NOTE


















- GLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI GRATIFICAZIATI A COLORI SONO DI NUOVA REALIZZAZIONE ED OGGETTO DEL PRESENTE INTERVENTO.
- GLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI GRATIFICAZIATI IN NERO SONO ESISTENTI E NON OGGETTO DI MODIFICHE.

NOTE

- GLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI GRATIFICAZIONI A COLORI SONO DI NUOVA REALIZZAZIONE ED OGGETTO DEL PRESENTE INTERVENTO.
- GLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI GRATIFICAZIONI IN NERO SONO ESISTENTI E NON OGGETTO DI MODIFICHE.



LEGENDA

	Qualche partecipante ha fatto delle osservazioni, l'assista sociale, il farmacista sono stati in aiuto.
	Domanda: Per quanto tempo si può usare il cerchietto?
	Alcuno l'aveva usato a lungo e non aveva problemi.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti LED, non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.
	Domanda: Il cerchietto non si può usare con cerchietti a ultrasuoni.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
PROVINCIA DI FERRARA

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO
DELL'ISTITUTO DON CHENDI DI VIA KENNEDY - PRIMO STRALCIO



PROGETTO ESECUTIVO

CUP: C96B19000330001	C/G: 9624470BE3				
Elaborato E11	<table border="1"> <tr> <td>IMPIANTI ELETTRICI</td> <td>Data 16/03/2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Scala 1:100</td> </tr> </table>	IMPIANTI ELETTRICI	Data 16/03/2023		Scala 1:100
IMPIANTI ELETTRICI	Data 16/03/2023				
	Scala 1:100				
Oggetto Elaborato: PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANO PRIMO					

Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Luca Zannicolò

Progettista:

Per. Ind. Nicola Prando
v/via Roma 10, 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533.713798 - Cell. 333.300246
E-mail : n.prando@studio-sifi.it
PEC: nicola.prando@pec.epi.it
C.F. PRNNCL66D27D5482

S.S.T.
Studio Servizi Tecnica
Progettazione e consulenza

